


# 空気調査結果

(令和8年5月9日～10日測定)

## 【測定箇所】

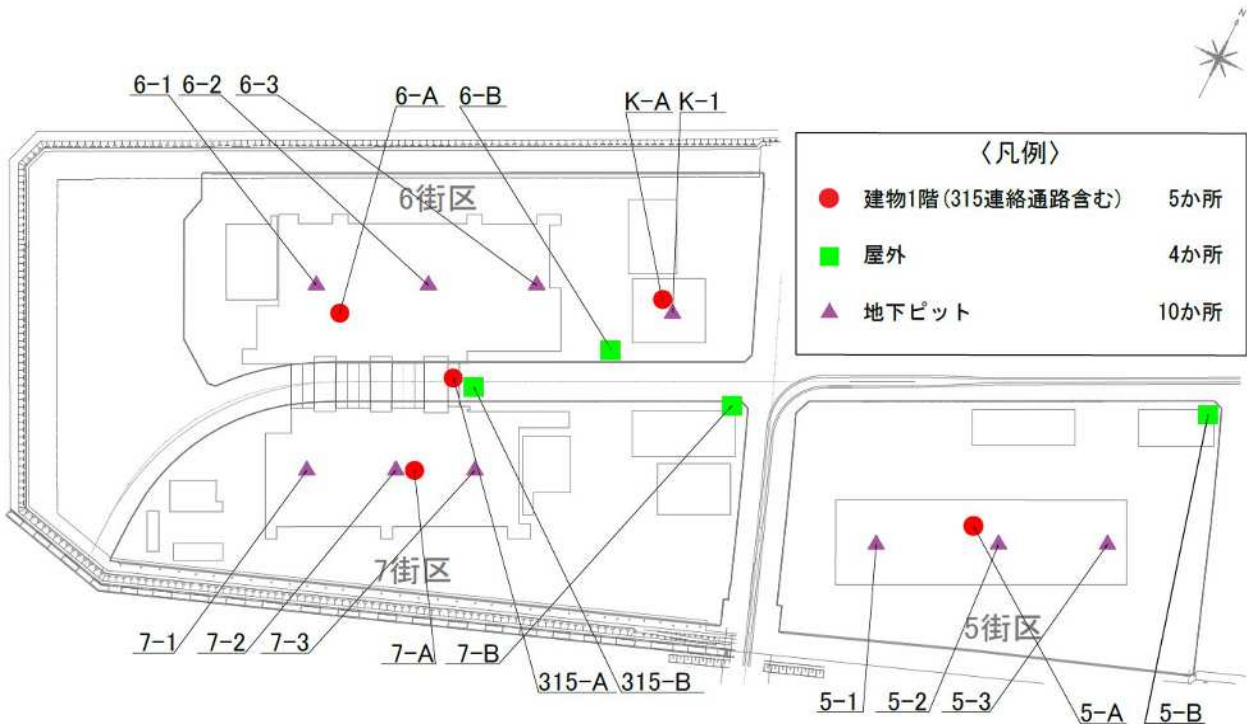

## 【測定値】

(建物1階及び屋外)

測定物質	基準値等	単位	種別	5-A 建物1階	5-B 屋外	6-A 建物1階	6-B 屋外	K-A 建物1階	7-A 建物1階	7-B 屋外	315-A 連絡通路内	315-B 屋外
ベンゼン	0.003 (※1)	mg/m <sup>3</sup>	今回測定値	0.0005	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0006	0.0005	0.0006	0.0005
			1年平均値 (※4)	0.0008	0.0009	0.0009	0.0008	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009
シアン	0.003 (※2)	mg/m <sup>3</sup>	今回測定値	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水銀	0.04 (※3)	μg/m <sup>3</sup>	今回測定値	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

(地下ピット)

測定物質	基準値等	単位	種別	5-1	5-2	5-3	6-1	6-2	6-3	K-1	7-1	7-2	7-3
ベンゼン	0.003 (※1)	mg/m <sup>3</sup>	今回測定値	0.0004	0.0004	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0005	0.0003	0.0004	0.0004
			1年平均値 (※4)	0.0006	0.0007	0.0007	0.0006	0.0007	0.0008	0.0006	0.0005	0.0005	0.0006
シアン	0.003 (※2)	mg/m <sup>3</sup>	今回測定値	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水銀	0.04 (※3)	μg/m <sup>3</sup>	今回測定値	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
			1年平均値 (※5)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004

※1: ベンゼン等による大気汚染に係る環境基準(平成9年2月4日 環境庁告示4号)(1年平均値が0.003mg/m<sup>3</sup>以下であること)

※2: 米国環境保護庁の慢性的な吸引に関する参照濃度(RfC)

※3: 有害大気汚染物質に係る指針値(平成15年9月30日 環管総発030930004号)(1年平均値が0.04 μg/m<sup>3</sup>以下であること)

※4: 1年平均値は直近1年間(R.7.6~R.8.5)の測定値により算出。不検出の場合は、定量下限値0.0003mg/m<sup>3</sup>として1年平均値を算出

※5: 1年平均値は直近1年間(R.7.6~R.8.5)の測定値により算出。不検出の場合は、定量下限値0.004 μg/m<sup>3</sup>として1年平均値を算出

※: 不検出は定量下限値(ベンゼン:0.0003mg/m<sup>3</sup>、シアン:0.002mg/m<sup>3</sup>、水銀:0.004 μg/m<sup>3</sup>)未満