
空気調査結果

（令和8年8月1日～2日測定）

【測定箇所】

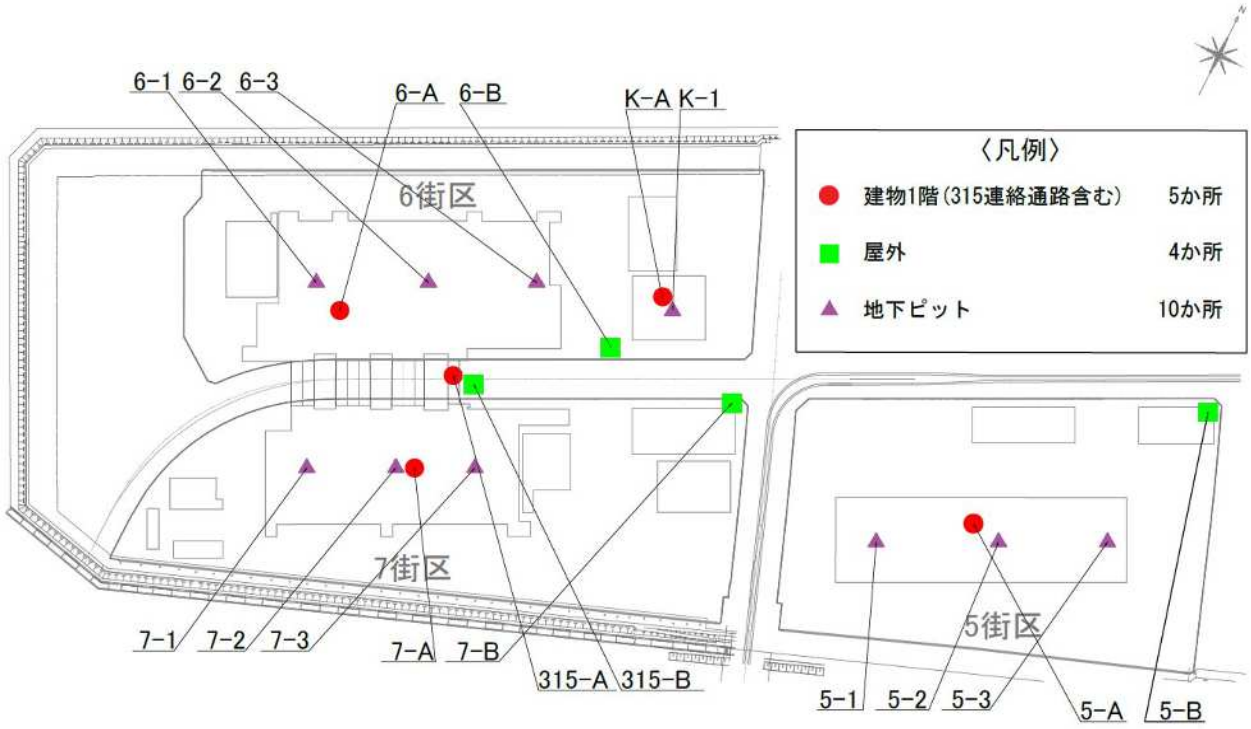

【測定値】

（建物1階及び屋外）

測定物質	基準値等	単位	種別	5-A 建物1階	5-B 屋外	6-A 建物1階	6-B 屋外	K-A 建物1階	7-A 建物1階	7-B 屋外	315-A 連絡通路内	315-B 屋外
ベンゼン	0.003 (※1)	mg/㎥	今回測定値	0.0015	0.0013	0.0013	0.0013	0.0014	0.0014	0.0014	0.0015	0.0014
			1年平均値 (※4)	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0009	0.0008	0.0009	0.0008
シアン	0.003 (※2)	mg/㎥	今回測定値	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水銀	0.04 (※3)	μg/㎥	今回測定値	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

（地下ピット）

測定物質	基準値等	単位	種別	5-1	5-2	5-3	6-1	6-2	6-3	K-1	7-1	7-2	7-3
ベンゼン	0.003 (※1)	mg/㎥	今回測定値	0.0007	0.0009	0.0011	0.0004	0.0007	0.0012	0.0009	0.0008	0.0009	0.0007
			1年平均値 (※4)	0.0006	0.0006	0.0007	0.0006	0.0006	0.0007	0.0006	0.0004	0.0005	0.0005
シアン	0.003 (※2)	mg/㎥	今回測定値	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水銀	0.04 (※3)	μg/㎥	今回測定値	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
			1年平均値 (※5)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004

※1：ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準（平成9年2月4日　環境庁告示4号）（1年平均値が0.003mg/㎥以下であること）

※2：米国環境保護庁の慢性的な吸引に関する参照濃度(RfC)

※3：有害大気汚染物質に係る指針値（平成15年9月30日　環管総発030930004号）（1年平均値が0.04μg/㎥以下であること）

※4：1年平均値は直近1年間(R.7.9～R.8.8)の測定値により算出。不検出の場合は、定量下限値0.0003mg/㎥として1年平均値を算出

※5：1年平均値は直近1年間(R.7.9～R.8.8)の測定値により算出。不検出の場合は、定量下限値0.004μg/㎥として1年平均値を算出

※：不検出は定量下限値（ベンゼン：0.0003mg/㎥、シアン：0.002mg/㎥、水銀：0.004μg/㎥）未満