
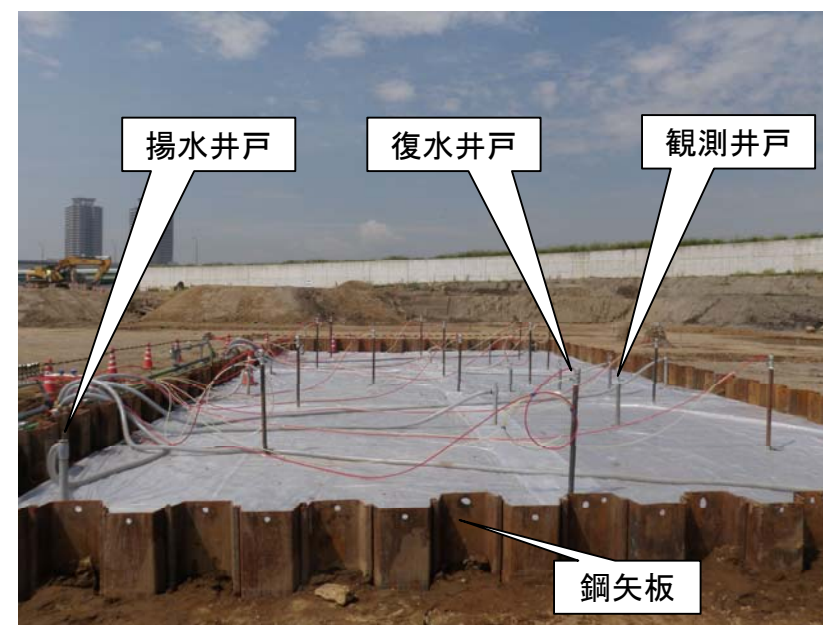



汚 染 地 下 水 対 策 結 果

汚 染 地 下 水 浄 化 の 方 法

- 1 浄化が必要な箇所を不透水層の深さまで鋼矢板(鋼板を組み合わせた壁)で囲います。
- 2 汚染地下水を汲み上げるための揚水井戸と、清浄な水を地中に戻すための復水井戸を設置します。
- 3 汚染地下水をポンプ等で汲み上げながら清浄な水を地中に戻します。
- 4 土中にベンゼンが揮散している場合は、揚水井戸と共に設置した吸気管から吸引します。

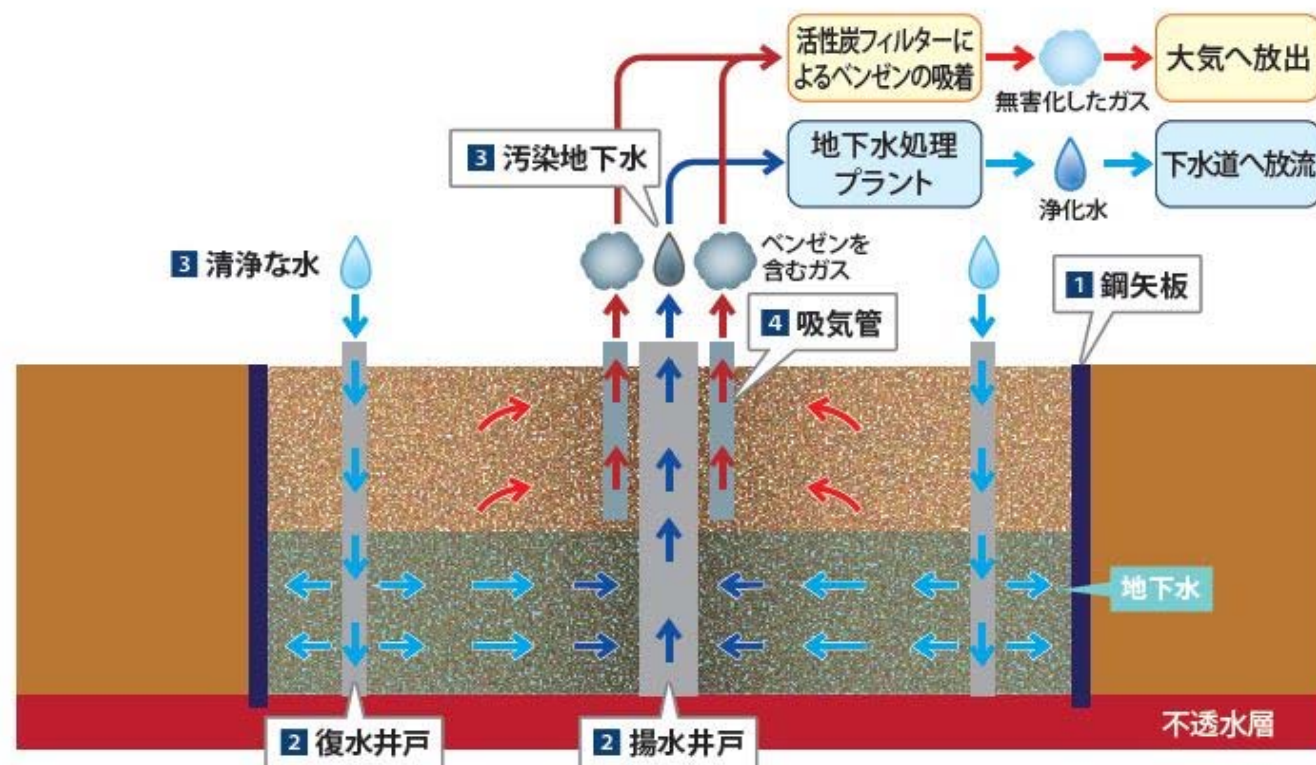

汚染地下水対策の状況

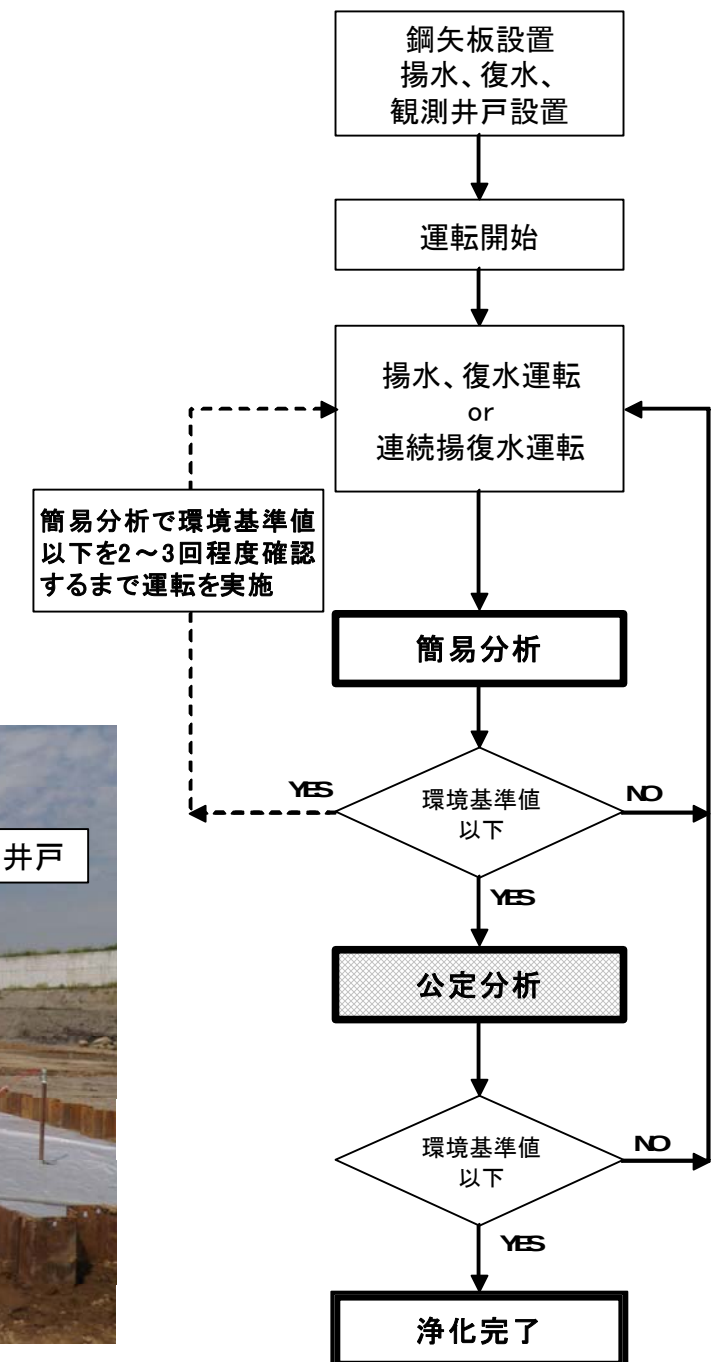

汚染地下水浄化の流れ

汚染地下水結果一覧表(5街区)

区画名	対象物質					浄化完了時濃度										備考
						ベンゼン		シアン化合物		鉛		ヒ素		カドミウム		
	ベンゼン	シアン化合物	鉛	ヒ素	カドミウム	試料採取日	基準値 0.01mg/L	試料採取日	基準値 不検出	試料採取日	基準値 0.01mg/L	試料採取日	基準値 0.01mg/L	試料採取日	基準値 0.01mg/L	
P40-2	○	○				2012/8/28	0.004	2012/10/15	不検出							
P40-5	○	○				2012/10/18	0.001未満	2012/10/15	不検出							
P40-8	○	○				2012/11/3	0.002	2012/10/31	不検出							
P37-2	○	○				2012/9/7	0.001	2012/10/22	不検出							
P37-3		○						2012/9/24	不検出							
I41-9	○					2012/11/27	0.002									
J41-3	○					2012/11/27	0.001未満									
K41-1	○					2012/11/30	0.001未満									
L41-3		○						2012/12/20	不検出							
L41-9		○				2012/12/20	0.001未満	2012/12/20	不検出							
M41-3	○					2012/12/20	0.001未満	2012/12/20	不検出							
M41-6	○					2012/12/17	0.001未満	2012/12/20	不検出							
M42-1	○					2012/12/17	0.001未満	2012/12/20	不検出							
L30-6	○					2012/11/9	0.001未満									

帯水層の掘削除去による汚染地下水対策結果一覧表(5街区)

区画名	対象物質					掘削完了日	備考
	ベンゼン	シアン化合物	鉛	ヒ素	カドミウム		
O33-5			○			2012/10/22	
P36-6	○					2012/10/29	
P36-3	○	○				2012/10/29	
P35-6	○					2012/11/3	
O37-3	○	○	○			2012/11/9	
L41-4	○					2012/11/9	
K41-4	○					2012/11/22	
P38-6	○	○				2012/12/1	
K40-5	○					2012/12/3	
M31-2			○	○		2012/12/10	
L35-1	○					2012/12/13	
N39-5	○					2012/12/21	

汚染地下水対策結果一覧表(7街区)

区画名	対象物質					浄化完了時濃度										備考
						ベンゼン		シアン化合物		鉛		ヒ素		カドミウム		
	ベンゼン	シアン化合物	鉛	ヒ素	カドミウム	試料採取日	基準値 0.01mg/L	試料採取日	基準値 不検出	試料採取日	基準値 0.01mg/L	試料採取日	基準値 0.01mg/L	試料採取日	基準値 0.01mg/L	
L8-2	○	○				2012/9/3	0.001未満	2012/9/3	不検出							
L8-3		○				2012/9/3	0.001未満	2012/9/3	不検出							
K10-3	○	○				2012/8/27	0.001未満	2012/8/27	不検出							
J11-3		○				2012/12/5	0.001	2012/12/5	不検出							
J11-4		○				2012/12/5	0.001未満	2012/12/5	不検出							
J11-5		○				2012/12/5	0.001未満	2012/12/5	不検出							
J11-6	○	○				2012/12/5	0.001未満	2012/12/5	不検出							
J11-7		○				2012/12/5	0.001	2012/12/5	不検出							
J11-8		○				2012/12/5	0.001	2012/12/5	不検出							
J11-9		○				2012/12/5	0.001未満	2012/12/5	不検出							
L10-6		○						2012/8/31	不検出							
L11-4		○						2012/8/31	不検出							
L9-4		○				2012/10/27	0.001未満	2012/10/27	不検出							
L9-1	○					2012/10/27	0.001未満	2012/10/27	不検出							
K9-7		○				2012/10/27	0.001未満	2012/10/27	不検出							
K8-9	○	○				2012/10/27	0.001未満	2012/10/27	不検出							
K8-8		○				2012/10/27	0.001未満	2012/10/27	不検出							
L9-3		○						2012/9/13	不検出							
L16-9		○						2012/9/13	不検出							
M18-5			○							2012/9/13	0.005未満					
M19-1		○						2012/9/13	不検出							
K12-2		○						2012/11/22	不検出							
K12-5		○						2012/11/22	不検出							
K12-8		○						2012/11/22	不検出							
K12-4		○						2012/11/22	不検出							
L12-3	○					2012/11/22	0.001未満	2012/11/22	不検出							
L13-1		○				2012/11/22	0.001未満	2012/11/22	不検出							
L13-2		○				2012/11/22	0.001未満	2012/11/22	不検出							
K15-9				○								2012/10/16	0.002未満			
M9-2	○					2012/10/25	0.001未満									
M10-7		○						2012/9/24	不検出							
L12-4		○						2012/9/22	不検出							
M20-1	○					2012/9/20	0.001未満									
M20-3	○					2012/9/20	0.001未満									
J12-8		○						2012/9/27	不検出							
K10-8		○						2012/9/28	不検出							
L14-6		○						2012/9/27	不検出							
K11-9	○	○				2012/10/5	0.001未満	2012/10/5	不検出							
K13-1		○						2012/10/22	不検出							
K13-2		○						2012/10/22	不検出							
J13-8		○						2012/10/22	不検出							
J12-6		○						2012/10/22	不検出							
J13-4		○						2012/10/22	不検出							
J13-5		○						2012/10/22	不検出							
J13-7		○						2012/10/22	不検出							
J12-9		○						2012/10/22	不検出							
K11-1		○						2012/10/17	不検出							
K11-2		○						2012/10/18	不検出							
K9-3		○						2012/10/18	不検出							
K9-5		○						2012/10/18	不検出							
K9-6		○						2012/10/18	不検出							
K10-1		○						2012/10/17	不検出							
K10-6		○						2012/10/18	不検出							
M14-2			○					2012/10/25	不検出	2012/10/25	0.005未満			2012/10/25	0.001未満	
M14-3		○						2012/10/25	不検出	2012/10/25	0.005未満			2012/10/25	0.001未満	
M14-5			○		○			2012/10/25	不検出	2012/10/25	0.005未満			2012/10/25	0.001未満	

汚染地下水対策結果一覧表(7街区)

区画名	対象物質					浄化完了時濃度										備考
						ベンゼン		シアン化合物		鉛		ヒ素		カドミウム		
	ベンゼン	シアン化合物	鉛	ヒ素	カドミウム	試料採取日	基準値 0.01mg/L	試料採取日	基準値 不検出	試料採取日	基準値 0.01mg/L	試料採取日	基準値 0.01mg/L	試料採取日	基準値 0.01mg/L	
I10-8		○						2012/11/2	不検出							
I10-9		○						2012/11/2	不検出							
I11-7		○						2012/11/2	不検出							
I11-8		○						2012/11/2	不検出							
J10-2		○						2012/11/2	不検出							
J10-5		○						2012/11/2	不検出							
J10-8		○						2012/11/2	不検出							
J11-1		○						2012/11/2	不検出							
N9-6		○						2012/11/2	不検出							
K11-4		○						2012/11/2	不検出							
M7-2		○						2012/11/5	不検出							
J10-6		○						2012/11/7	不検出							
M8-1		○						2012/11/8	不検出							
M8-2		○						2012/11/8	不検出							
M8-5		○						2012/11/8	不検出							
N12-6		○						2012/11/7	不検出							
N14-6		○						2012/11/8	不検出							
L6-6		○						2012/11/15	不検出							
L6-9		○						2012/11/15	不検出							
L7-1		○						2012/11/15	不検出							
L7-2		○						2012/11/15	不検出							
L7-4		○						2012/11/15	不検出							
L7-7		○						2012/11/15	不検出							
I12-7		○						2012/11/13	不検出							
J12-1		○						2012/11/13	不検出							
J12-2		○						2012/11/13	不検出							
I13-7	○	○				2012/11/20	0.001未満	2012/11/20	不検出							
I13-8						2012/11/20	0.001未満	2012/11/20	不検出							
I13-9		○				2012/11/20	0.001未満	2012/11/20	不検出							
J13-1		○				2012/11/20	0.001未満	2012/11/20	不検出							
I10-5		○						2012/11/24	不検出							
I10-6		○						2012/11/24	不検出							
I11-4		○						2012/11/24	不検出							
I11-5		○						2012/11/24	不検出							
I11-6		○						2012/11/24	不検出							
J14-8		○						2012/11/19	不検出							
K10-4		○						2012/11/19	不検出							
L5-6		○						2012/11/29	不検出							
L5-8		○						2012/11/29	不検出							
L5-9		○						2012/11/29	不検出							
L6-4		○						2012/11/29	不検出							
L6-5		○						2012/11/29	不検出							
L6-7		○						2012/11/29	不検出							
K6-6		○						2012/11/29	不検出							
K6-9		○						2012/11/29	不検出							
M6-3		○				2012/12/6	0.001未満	2012/12/6	不検出							
M6-4		○				2012/12/6	0.001未満	2012/12/6	不検出							
M6-5		○				2012/12/6	0.001未満	2012/12/6	不検出							
M6-6		○				2012/12/6	0.001未満	2012/12/6	不検出							
M6-7		○				2012/12/6	0.001未満	2012/12/6	不検出							
M6-9		○				2012/12/6	0.001未満	2012/12/6	不検出							
N6-1	○					2012/12/6	0.001未満	2012/12/6	不検出							
J15-3		○						2012/12/1	不検出							
J16-1		○						2012/12/1	不検出							
J10-7		○						2012/11/30	不検出							
N15-6		○						2012/12/3	不検出							
N16-4		○						2012/12/3	不検出							
I14-4		○						2012/12/12	不検出							
K8-2		○						2012/12/12	不検出							
N12-2		○						2012/11/13	不検出							
K10-2		○						2012/11/22	不検出							

帯水層の掘削除去による汚染地下水対策結果一覧表(7街区)

区画名	対象物質					掘削完了日	備考
	ベンゼン	シアン化合物	鉛	ヒ素	カドミウム		
L17-8				○		2012/9/7	
L17-9				○		2012/9/7	
L18-7				○		2012/9/7	
L18-8				○		2012/10/23	
L18-9				○		2012/10/23	
L19-7				○		2012/10/23	
L15-5				○		2012/9/14	
L18-2				○		2012/9/11	
L18-3				○		2012/9/11	
L16-5				○		2012/9/14	
J18-8				○		2012/9/17	
J18-9				○		2012/9/17	
J16-8				○		2012/9/18	
K16-2				○		2012/9/18	
J17-7				○		2012/9/20	
M20-4				○		2012/10/9	
K19-1				○		2012/9/29	
K19-2				○		2012/9/29	
K19-3				○		2012/9/29	
J15-8				○		2012/10/1	
K15-2				○		2012/10/1	
L17-1		○		○		2012/9/8	
L17-2				○		2012/9/8	
M17-3				○		2012/9/28	
K17-7				○		2012/10/11	
K17-8				○		2012/10/11	
K17-9				○		2012/10/11	
L17-4		○		○		2012/10/10	
L17-5				○		2012/10/10	
K18-9				○		2012/10/15	
K19-7				○		2012/10/15	
K19-8				○		2012/10/15	
K17-2				○		2012/10/20	
K17-3				○		2012/10/20	
K18-1				○		2012/10/20	
J16-9				○		2012/10/25	
K16-3				○		2012/10/25	
K15-6				○		2012/10/26	
K16-4				○		2012/10/26	
I17-9				○		2012/11/5	
I18-7				○		2012/11/5	
L16-6				○		2012/10/31	
K10-9		○		○		2012/11/12	
L16-4				○		2012/11/5	
K19-4				○		2012/11/17	
K19-5				○		2012/11/17	
K19-6				○		2012/11/17	
J12-5		○				2012/11/13	
J17-9				○		2012/11/20	
J18-7				○		2012/11/20	
K18-4				○		2012/11/26	
K18-7				○		2012/11/26	
L18-1				○		2012/11/26	
K16-6				○		2012/11/21	
K17-4				○		2012/11/21	
M19-3				○		2012/11/28	
K15-5				○		2012/11/24	
K15-8				○		2012/11/24	
K16-7				○		2012/12/8	
K16-8				○		2012/12/8	
I18-6		○		○		2012/12/4	
J19-8				○		2012/11/14	

[illegible]