

○公共下水道への排水の測定結果

雨水

雨水については、ポンプ等で各街区内に設置した沈砂槽に送水し、土砂等を除去して下水道(雨水管)に放流している。

沈砂槽⇒下水道(雨水管)へ排水

	測定の頻度	測定項目	備考
盛土掘削時	1回/月	4項目	外観、水素イオン濃度、浮遊物質量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)
	1回のみ	7項目	ベンゼン、シアン化合物、ヒ素、鉛、水銀、六価クロム、カドミウム
作業地盤以深掘削～埋戻し	1回/月	4+7項目	外観、水素イオン濃度、浮遊物質量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)、ベンゼン、シアン化合物、ヒ素、鉛、水銀、六価クロム、カドミウム



沈砂槽

雨水排水(5街区) 分析結果一覧表

採取場所	採取日	分析項目										
		外観 (異常な着色又は発泡が認められないこと)	水素イオン濃度 (基準値:5.8~8.6)	浮遊物質濃度(mg/L) (基準値:120)	ノルマルヘキサン抽出物質 (mg/L)(鉱油類) (基準値:5)	ベンゼン(mg/L) (基準値:0.1)	シアン化合物(mg/L) (基準値:1)	ヒ素(mg/L) (基準値:0.1)	鉛(mg/L) (基準値:0.1)	水銀(mg/L) (基準値:0.005)	六価クロム(mg/L) (基準値:0.5)	カドミウム(mg/L) (基準値:0.1)
	平成23年12月~平成24年12月 (第2回協議会報告分)	異常なし	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満
No.5-1	平成25年1月17日	異常な着色又は発泡が認められない	7.5	11	1未満	0.001	0.1未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.02未満	0.001未満
No.5-2	平成25年1月17日	異常な着色又は発泡が認められない	7.5	4	1未満	0.001	0.1未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.02未満	0.001未満
No.5-3	平成25年1月17日	異常な着色又は発泡が認められない	7.5	5	1未満	0.001	0.1未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.02未満	0.001未満
No.5-1	平成25年2月15日	異常な着色又は発泡が認められない	7.8	32	1未満	0.001未満	0.1未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.02未満	0.001未満
No.5-2	平成25年2月15日	異常な着色又は発泡が認められない	7.7	13	1未満	0.001未満	0.1未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.02未満	0.001未満
No.5-3	平成25年2月15日	異常な着色又は発泡が認められない	7.7	38	1未満	0.001未満	0.1未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.02未満	0.001未満
No.5-1	平成25年3月22日	異常な着色又は発泡が認められない	7.7	13	1未満	0.001未満	0.1未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.02未満	0.001未満
No.5-2	平成25年3月22日	異常な着色又は発泡が認められない	7.6	1	1未満	0.001未満	0.1未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.02未満	0.001未満
No.5-3	平成25年3月22日	異常な着色又は発泡が認められない	7.6	1	1未満	0.001未満	0.1未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.02未満	0.001未満
No.5-1	平成25年4月15日	異常な着色又は発泡が認められない	7.6	16	1未満	0.001未満	0.1未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.02未満	0.001未満
No.5-2	平成25年4月15日	異常な着色又は発泡が認められない	7.6	7	1未満	0.001未満	0.1未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.02未満	0.001未満
No.5-3	平成25年4月15日	異常な着色又は発泡が認められない	7.8	24	1未満	0.001未満	0.1未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.02未満	0.001未満

雨水排水(6街区) 分析結果一覧表

採取場所	採取日	分析項目										
		外観	水素イオン濃度	浮遊物質濃度(mg/L)	ノルマルヘキサン抽出物質(mg/L)(鉱油類)	ベンゼン(mg/L)	シアン化合物(mg/L)	ヒ素(mg/L)	鉛(mg/L)	水銀(mg/L)	六価クロム(mg/L)	カドミウム(mg/L)
		(異常な着色又は発泡が認められないこと)	(基準値:5.8~8.6)	(基準値:120)	(基準値:5)	(基準値:0.1)	(基準値:1)	(基準値:0.1)	(基準値:0.1)	(基準値:0.005)	(基準値:0.5)	(基準値:0.1)
	平成24年4月～平成24年12月(第2回協議会報告分)	異常なし	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満
No.6-1	平成25年1月17日	異常な着色又は発泡が認められない	5.8	20	0.5未満	0.001	不検出(0.1未満)	0.001	0.005	0.0005未満	0.005未満	0.001未満
No.6-2	平成25年1月9日	異常な着色又は発泡が認められない	6.3	40	0.5未満	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.004	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.001未満
No.6-3	平成25年1月18日	異常な着色又は発泡が認められない	7.6	2	0.5未満	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.001未満	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.001未満
No.6-1	平成25年2月16日	異常な着色又は発泡が認められない	7.8	21	0.5未満	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.001未満	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.001未満
No.6-2	平成25年2月28日	異常な着色又は発泡が認められない	7.2	13	0.5未満	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.001未満	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.001未満
No.6-3	平成25年2月8日	異常な着色又は発泡が認められない	6.2	46	0.5未満	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.001	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.001未満
No.6-1	平成25年3月15日	異常な着色又は発泡が認められない	6.6	35	0.5未満	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.001	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.001未満
No.6-2	平成25年3月12日	異常な着色又は発泡が認められない	7.4	66	0.5未満	0.004	不検出(0.1未満)	0.005	0.006	0.0005未満	0.005未満	0.001未満
No.6-3	平成25年3月9日	異常な着色又は発泡が認められない	7.0	11	0.5未満	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.001未満	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.001未満
No.6-1	平成25年4月5日	異常な着色又は発泡が認められない	7.5	62	0.5未満	0.007	不検出(0.1未満)	0.001	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.001未満
No.6-2	平成25年4月25日	異常な着色又は発泡が認められない	6.7	26	0.5未満	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.001	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.001未満
No.6-3	平成25年4月5日	異常な着色又は発泡が認められない	7.9	19	0.5未満	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.001未満	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.001未満

雨水排水(7街区) 分析結果一覧表

採取場所		分析項目										
		外観 (異常な着色又は発泡が認められないこと)	水素イオン濃度 (基準値:5.8~8.6)	浮遊物質量(mg/L) (基準値:120)	ノルマルヘキサン抽出物質 (mg/L)(鉱油類) (基準値:5)	ベンゼン(mg/L) (基準値:0.1)	シアン化合物(mg/L) (基準値:1)	ヒ素(mg/L) (基準値:0.1)	鉛(mg/L) (基準値:0.1)	水銀(mg/L) (基準値:0.005)	六価クロム(mg/L) (基準値:0.5)	カドミウム(mg/L) (基準値:0.1)
	平成24年2月～ 平成24年12月 (第2回協議会報告分)	異常なし	基準値以下	基準値以下	基準値以下	基準値以下	基準値以下	基準値以下	基準値以下	基準値以下	基準値以下	基準値以下
No.7-1	平成25年1月16日	異常な着色又は発泡が認められない	8.2	55	2未満	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.0005未満	0.02未満	0.01未満
No.7-2	平成25年1月16日	異常な着色又は発泡が認められない	8.1	4	2未満	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.0005未満	0.02未満	0.01未満
No.7-3	平成25年1月16日	異常な着色又は発泡が認められない	7.6	25	2未満	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.0005未満	0.02未満	0.01未満
No.7-1	平成25年2月20日	異常な着色又は発泡が認められない	8.0	4	2未満	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.0005未満	0.02未満	0.01未満
No.7-2	平成25年2月20日	異常な着色又は発泡が認められない	8.4	5	2未満	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.0005未満	0.02未満	0.01未満
No.7-3	平成25年2月20日	異常な着色又は発泡が認められない	8.0	2	2未満	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.0005未満	0.02未満	0.01未満
No.7-1	平成25年3月21日	異常な着色又は発泡が認められない	7.1	8	2未満	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.0005未満	0.02未満	0.01未満
No.7-2	平成25年3月21日	異常な着色又は発泡が認められない	7.1	2	2未満	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.0005未満	0.02未満	0.01未満
No.7-3	平成25年3月21日	異常な着色又は発泡が認められない	6.9	4	2未満	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.0005未満	0.02未満	0.01未満
No.7-1	平成25年4月11日	異常な着色又は発泡が認められない	8.0	33	2未満	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.0005未満	0.02未満	0.01未満
No.7-2	平成25年4月11日	異常な着色又は発泡が認められない	7.7	16	2未満	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.0005未満	0.02未満	0.01未満
No.7-3	平成25年4月11日	異常な着色又は発泡が認められない	7.4	4	2未満	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.0005未満	0.02未満	0.01未満



地下水処理プラントからの排水(汚水)

汚染地下水対策で汲み上げた汚染地下水や掘削過程で発生する地下水等については、ポンプで各街区に設置した地下水処理プラントへ送水し、下水排除基準以下に処理したうえで下水道(汚水管)へ放流している。

地下水処理プラント⇒下水道(汚水管)へ排水

	測定の頻度	測定項目	備考
①下水道使用前	1回	41項目	下水排除基準
②下水道使用后1ヶ月	1回/週	8項目	ベンゼン、シアン化合物、ヒ素、鉛、水銀、六価クロム、カドミウム、水素イオン濃度(下水排除基準の42項目に含まれる)
③下水道使用后2ヶ月目以降	1回/月	42項目※1	下水排除基準
	毎日	水素イオン濃度	下水排除基準の42項目に含まれる
	1回/年	ダイオキシン	下水排除基準(42項目以外)

※1 下水排除基準の変更により、平成24年10月から1,4-ジオキサンを追加し、42項目を測定。

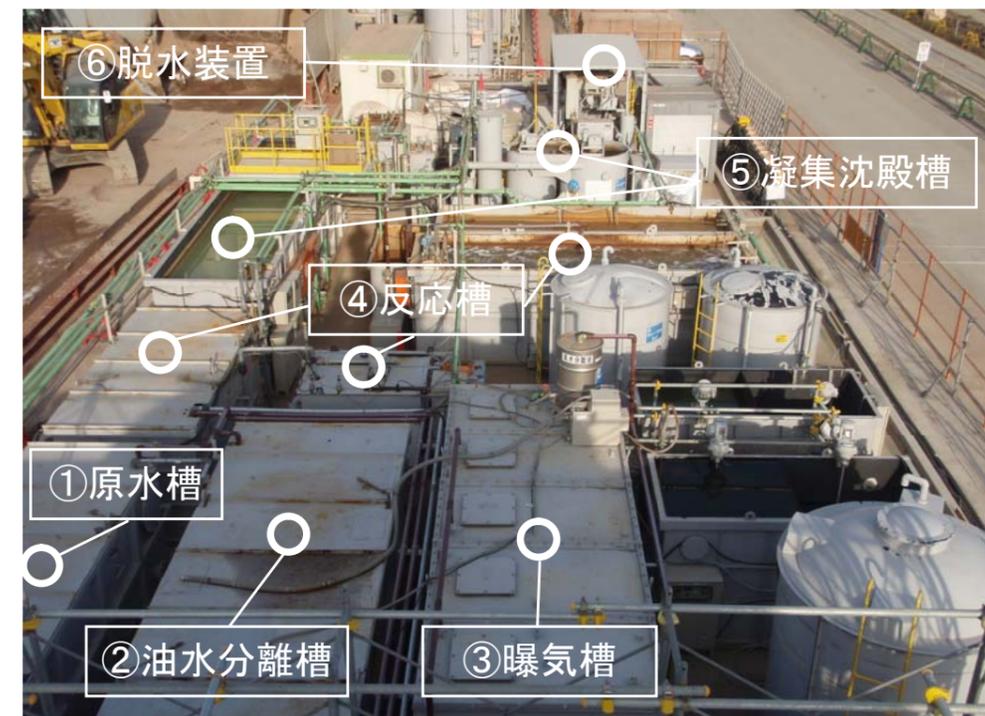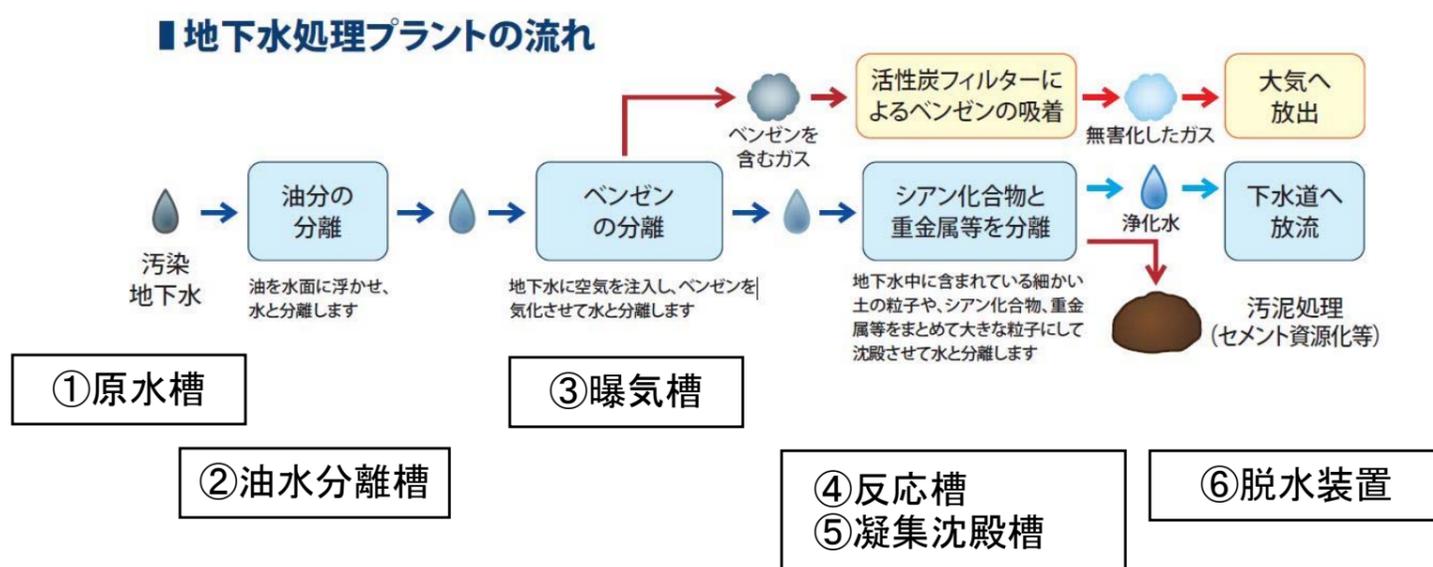

地下水処理プラント(6街区)

地下水処理プラント排水（5街区） 分析結果一覧表

分析項目	単位	基準値	第2回協議会報告分			今回報告分			
			①下水道使用前	②下水道使用後 1ヶ月	③下水道使用後 2ヶ月目以降	③下水道使用後2ヶ月目以降			
			平成24年2月	平成24年5月	平成24年6～12月	平成25年1月	平成25年2月	平成25年3月	平成25年4月
						2013/1/9	2013/2/26	2013/3/22	2013/4/12
カドミウム	mg/L	0.1	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
シアン	mg/L	1	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
有機燐	mg/L	1	基準値未満	—	基準値未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
鉛	mg/L	0.1	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
六価クロム	mg/L	0.5	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ヒ素	mg/L	0.1	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
総水銀	mg/L	0.005	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀	mg/L	不検出	基準値未満	—	基準値未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	基準値未満	—	基準値未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.3	基準値未満	—	基準値未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	基準値未満	—	基準値未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ジクロロメタン	mg/L	0.2	基準値未満	—	基準値未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	mg/L	0.02	基準値未満	—	基準値未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	基準値未満	—	基準値未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1	基準値未満	—	基準値未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	基準値未満	—	基準値未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	基準値未満	—	基準値未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	基準値未満	—	基準値未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	基準値未満	—	基準値未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
チウラム	mg/L	0.06	基準値未満	—	基準値未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
シマジン	mg/L	0.03	基準値未満	—	基準値未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.2	基準値未満	—	基準値未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ベンゼン	mg/L	0.1	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
セレン	mg/L	0.1	基準値未満	—	基準値未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ほう素	mg/L	10	基準値未満	—	基準値未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満
ふっ素	mg/L	8	基準値未満	—	基準値未満	0.8未満	0.8未満	0.8未満	0.8未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5	—	—	基準値未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
総クロム	mg/L	2	基準値未満	—	基準値未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
銅	mg/L	3	基準値未満	—	基準値未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
亜鉛	mg/L	2	基準値未満	—	基準値未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
フェノール類	mg/L	5	基準値未満	—	基準値未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
鉄（溶解性）	mg/L	10	基準値未満	—	基準値未満	1未満	1未満	1未満	1未満
マンガン（溶解性）	mg/L	10	基準値未満	—	基準値未満	1未満	1未満	1未満	1未満
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	600	基準値未満	—	基準値未満	14.3	1.4	1未満	1.2
浮遊物質（SS）	mg/L	600	基準値未満	基準値未満	基準値未満	5未満	5未満	5未満	5未満
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油）	mg/L	5	基準値未満	—	基準値未満	2.5未満	2.5未満	2.5未満	2.5未満
ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油）	mg/L	30	基準値未満	—	基準値未満	2.5未満	2.5未満	2.5未満	2.5未満
窒素	mg/L	120	基準値未満	—	基準値未満	42	2.9	2.3	1.9
燐	mg/L	16	基準値未満	—	基準値未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水素イオン濃度（pH）	—	5～9	基準値未満	基準値未満	基準値未満	7.4	7.6	7.5	7.6
温度	℃	45	基準値未満	基準値未満	基準値未満	10.0	9.0	15.0	16.0
沃素消費量	mg/L	220	基準値未満	—	基準値未満	5未満	5未満	5未満	8
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10	基準値未満	—	基準値未満	—	—	—	—

地下水処理プラント排水（6街区） 分析結果一覧表

分析項目	単位	基準値	第2回協議会報告分			今回報告分			
			①下水道使用前	②下水道使用后 1ヶ月	③下水道使用后 2ヶ月目以降	③下水道使用后2ヶ月目以降			
			平成24年4月	平成24年4～5月	平成24年6～12月	平成25年1月 2013/1/9	平成25年2月 2013/2/6	平成25年3月 2013/3/21	平成25年4月 2013/4/4
カドミウム	mg/L	0.1	基準値未滿	基準値未滿	基準値未滿	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿
シアン	mg/L	1	基準値未滿	基準値未滿	基準値未滿	0.21	0.38	0.13	0.05未滿
有機燐	mg/L	1	基準値未滿	—	基準値未滿	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿
鉛	mg/L	0.1	基準値未滿	基準値未滿	基準値未滿	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿
六価クロム	mg/L	0.5	基準値未滿	基準値未滿	基準値未滿	0.05未滿	0.05未滿	0.05未滿	0.05未滿
ヒ素	mg/L	0.1	基準値未滿	基準値未滿	基準値未滿	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿
総水銀	mg/L	0.005	基準値未滿	基準値未滿	基準値未滿	0.0005未滿	0.0005未滿	0.0005未滿	0.0005未滿
アルキル水銀	mg/L	不検出	基準値未滿	—	基準値未滿	不検出	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	基準値未滿	—	基準値未滿	0.0005未滿	0.0005未滿	0.0005未滿	0.0005未滿
トリクロロエチレン	mg/L	0.3	基準値未滿	—	基準値未滿	0.003未滿	0.003未滿	0.003未滿	0.003未滿
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	基準値未滿	—	基準値未滿	0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿
ジクロロメタン	mg/L	0.2	基準値未滿	—	基準値未滿	0.02未滿	0.02未滿	0.02未滿	0.02未滿
四塩化炭素	mg/L	0.02	基準値未滿	—	基準値未滿	0.002未滿	0.002未滿	0.002未滿	0.002未滿
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	基準値未滿	—	基準値未滿	0.004未滿	0.004未滿	0.004未滿	0.004未滿
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1	基準値未滿	—	基準値未滿	0.02未滿	0.02未滿	0.02未滿	0.02未滿
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	基準値未滿	—	基準値未滿	0.04未滿	0.04未滿	0.04未滿	0.04未滿
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	基準値未滿	—	基準値未滿	0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	基準値未滿	—	基準値未滿	0.006未滿	0.006未滿	0.006未滿	0.006未滿
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	基準値未滿	—	基準値未滿	0.002未滿	0.002未滿	0.002未滿	0.002未滿
チウラム	mg/L	0.06	基準値未滿	—	基準値未滿	0.006未滿	0.006未滿	0.006未滿	0.006未滿
シマジン	mg/L	0.03	基準値未滿	—	基準値未滿	0.003未滿	0.003未滿	0.003未滿	0.003未滿
チオベンカルブ	mg/L	0.2	基準値未滿	—	基準値未滿	0.02未滿	0.02未滿	0.02未滿	0.02未滿
ベンゼン	mg/L	0.1	基準値未滿	基準値未滿	基準値未滿	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿
セレン	mg/L	0.1	基準値未滿	—	基準値未滿	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿
ほう素	mg/L	10	基準値未滿	—	基準値未滿	0.3	0.2	0.3	0.2未滿
ふっ素	mg/L	8	基準値未滿	—	基準値未滿	0.2	0.4	0.3	0.2未滿
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5	—	—	基準値未滿	0.05未滿	0.05未滿	0.05未滿	0.05未滿
総クロム	mg/L	2	基準値未滿	—	基準値未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿
銅	mg/L	3	基準値未滿	—	基準値未滿	0.05未滿	0.05未滿	0.17	0.05未滿
亜鉛	mg/L	2	基準値未滿	—	基準値未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿
フェノール類	mg/L	5	基準値未滿	—	基準値未滿	0.025未滿	0.025未滿	0.025未滿	0.025未滿
鉄（溶解性）	mg/L	10	基準値未滿	—	基準値未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿
マンガン（溶解性）	mg/L	10	基準値未滿	—	基準値未滿	1.4	0.1未滿	0.4	0.1
生物学的酸素要求量（BOD）	mg/L	600	基準値未滿	—	基準値未滿	130	53	5未滿	5.5
浮遊物質（SS）	mg/L	600	基準値未滿	—	基準値未滿	7	7	28	13
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油）	mg/L	5	基準値未滿	—	基準値未滿	1未滿	1未滿	1未滿	1未滿
ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油）	mg/L	30	基準値未滿	—	基準値未滿	1未滿	1未滿	1未滿	1未滿
窒素	mg/L	120	基準値未滿	—	基準値未滿	53	16	9.9	24
燐	mg/L	16	基準値未滿	—	基準値未滿	0.06	0.07	0.06未滿	0.06未滿
水素イオン濃度（pH）	—	5～9	基準値未滿	基準値未滿	基準値未滿	7.1	7.4	6.8	7.4
温度	℃	45	基準値未滿	基準値未滿	基準値未滿	14.0	13.9	15.1	16.0
沃素消費量	mg/L	220	基準値未滿	—	基準値未滿	5	5未滿	5未滿	5未滿
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10	基準値未滿	—	基準値未滿	—	—	—	—

地下水処理プラント排水（7街区） 分析結果一覧表

分析項目	単位	基準値	第2回協議会報告分			今回報告分			
			①下水道使用前	②下水道使用后 1ヶ月	③下水道使用后 2ヶ月目以降	③下水道使用后2ヶ月目以降			
			平成24年2月	平成24年4～5月	平成24年5～12月	平成25年1月 2013/1/16	平成25年2月 2013/2/20	平成25年3月 2013/3/21	平成25年4月 2013/4/11
カドミウム	mg/L	0.1	基準値未滿	基準値未滿	基準値未滿	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿
シアン	mg/L	1	基準値未滿	基準値未滿	基準値未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿
有機燐	mg/L	1	基準値未滿	—	基準値未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿
鉛	mg/L	0.1	基準値未滿	基準値未滿	基準値未滿	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿
六価クロム	mg/L	0.5	基準値未滿	基準値未滿	基準値未滿	0.02未滿	0.02未滿	0.02未滿	0.02未滿
ヒ素	mg/L	0.1	基準値未滿	基準値未滿	基準値未滿	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿
総水銀	mg/L	0.005	基準値未滿	基準値未滿	基準値未滿	0.0005未滿	0.0005未滿	0.0005未滿	0.0005未滿
アルキル水銀	mg/L	不検出	基準値未滿	—	基準値未滿	不検出	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	基準値未滿	—	基準値未滿	0.0005未滿	0.0005未滿	0.0005未滿	0.0005未滿
トリクロロエチレン	mg/L	0.3	基準値未滿	—	基準値未滿	0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	基準値未滿	—	基準値未滿	0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿
ジクロロメタン	mg/L	0.2	基準値未滿	—	基準値未滿	0.02未滿	0.02未滿	0.02未滿	0.02未滿
四塩化炭素	mg/L	0.02	基準値未滿	—	基準値未滿	0.002未滿	0.002未滿	0.002未滿	0.002未滿
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	基準値未滿	—	基準値未滿	0.004未滿	0.004未滿	0.004未滿	0.004未滿
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1	基準値未滿	—	基準値未滿	0.02未滿	0.02未滿	0.02未滿	0.02未滿
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	基準値未滿	—	基準値未滿	0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	基準値未滿	—	基準値未滿	0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	基準値未滿	—	基準値未滿	0.006未滿	0.006未滿	0.006未滿	0.006未滿
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	基準値未滿	—	基準値未滿	0.002未滿	0.002未滿	0.002未滿	0.002未滿
チウラム	mg/L	0.06	基準値未滿	—	基準値未滿	0.006未滿	0.006未滿	0.006未滿	0.006未滿
シマジン	mg/L	0.03	基準値未滿	—	基準値未滿	0.003未滿	0.003未滿	0.003未滿	0.003未滿
チオベンカルブ	mg/L	0.2	基準値未滿	—	基準値未滿	0.02未滿	0.02未滿	0.02未滿	0.02未滿
ベンゼン	mg/L	0.1	基準値未滿	基準値未滿	基準値未滿	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿
セレン	mg/L	0.1	基準値未滿	—	基準値未滿	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿
ほう素	mg/L	10	基準値未滿	—	基準値未滿	6	1未滿	1未滿	1未滿
ふっ素	mg/L	8	基準値未滿	—	基準値未滿	1未滿	1未滿	1未滿	1未滿
1,4-ジオキサソ	mg/L	0.5	—	—	基準値未滿	0.05未滿	0.05未滿	0.05未滿	0.05未滿
総クロム	mg/L	2	基準値未滿	—	基準値未滿	0.02未滿	0.02未滿	0.02未滿	0.02未滿
銅	mg/L	3	基準値未滿	—	基準値未滿	0.72	0.05未滿	0.15	0.33
亜鉛	mg/L	2	基準値未滿	—	基準値未滿	0.20	0.05未滿	0.05未滿	0.08
フェノール類	mg/L	5	基準値未滿	—	基準値未滿	0.05未滿	0.05未滿	0.05未滿	0.05未滿
鉄（溶解性）	mg/L	10	基準値未滿	—	基準値未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿
マンガン（溶解性）	mg/L	10	基準値未滿	—	基準値未滿	0.05未滿	0.05未滿	0.05未滿	0.05未滿
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	600	基準値未滿	—	基準値未滿	2	1未滿	1	1
浮遊物質（SS）	mg/L	600	基準値未滿	—	基準値未滿	15	1	3	3
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油）	mg/L	5	基準値未滿	—	基準値未滿	2未滿	2未滿	2未滿	2未滿
ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油）	mg/L	30	基準値未滿	—	基準値未滿	1未滿	1未滿	1未滿	1未滿
窒素	mg/L	120	基準値未滿	—	基準値未滿	2.9	2.7	3.1	1.5
磷	mg/L	16	基準値未滿	—	基準値未滿	0.1未滿	0.3	0.1未滿	0.1未滿
水素イオン濃度（pH）	—	5～9	基準値未滿	基準値未滿	基準値未滿	7.0	7.5	7.5	7.0
温度	℃	45	基準値未滿	基準値未滿	基準値未滿	2.8	8.8	13.2	13.9
沃素消費量	mg/L	220	基準値未滿	—	基準値未滿	1	1未滿	1未滿	1未滿
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10	基準値未滿	—	基準値未滿	—	—	—	—