

データ集

仮 設 土 壌 処 理 プ ラ ン ト 処 理 結 果

洗浄処理に伴う処理済み土（平成26年2月分）

試料名※1	処理開始日	処理完了日	試料採取日	分析項目									備考
				溶出量(mg/L)（下段：基準値）				含有量(mg/kg)（下段：基準値）			油膜	油臭※2	
				ベンゼン 0.01mg/L	シアン化合物 不検出	ヒ素 0.01mg/L	鉛 0.01mg/L	シアン化合物 50mg/kg	ヒ素 150mg/kg	鉛 150mg/kg			
b-71-13	H26.1.28	H26.1.28	H26.1.28	0.001	不検出	0.004	0.005未満	1未満	5未満	26	なし	0	
b-87-15	H26.1.28	H26.1.28	H26.1.28	0.003	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	23	なし	0	
b-89-15	H26.1.28	H26.1.28	H26.1.28	0.001	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	79	なし	0	
b-91-16	H26.1.27	H26.1.27	H26.1.28	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	19	なし	0	
b-74-12	H26.1.29	H26.1.29	H26.1.29	0.001未満	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	24	なし	0	
b-85-15	H26.1.28	H26.1.28	H26.1.29	0.001	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	17	なし	0	
b-90-16	H26.1.29	H26.1.29	H26.1.29	0.002	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	17	なし	0	
b-92-16	H26.1.29	H26.1.29	H26.1.29	0.002	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	21	なし	0	
b-93-15	H26.1.29	H26.1.29	H26.1.29	0.003	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	21	なし	0	
b-84-15	H26.1.30	H26.1.30	H26.1.30	0.002	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	34	なし	0	
b-86-17	H26.1.30	H26.1.30	H26.1.30	0.001	不検出	0.003	0.005未満	1未満	5未満	46	なし	0	
b-88-15	H26.1.29	H26.1.29	H26.1.30	0.001	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	39	なし	0	
b-75-14	H26.1.30	H26.1.30	H26.1.31	0.004	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	21	なし	0	
b-79-18	H26.1.31	H26.1.31	H26.1.31	0.001未満	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	28	なし	0	
b-80-14	H26.1.31	H26.1.31	H26.1.31	0.001	不検出	0.002	0.005未満	1未満	5未満	25	なし	0	
b-82-18	H26.1.30	H26.1.30	H26.1.31	0.001	不検出	0.001	0.005未満	1未満	5未満	15	なし	0	

※1 試料名のbは洗浄処理対象土
※2 油臭は6段階臭気強度表示法（0：無臭～5：強烈な臭い）

污 染 地 下 水 淨 化 分 析 結 果

汚染地下水対策結果一覧表(6街区)

区画名	対象物質及び調査時の濃度					対策完了時の濃度										処理方法 (ウエルポイント、ドレーン等)
						ベンゼン		シアン化合物		鉛		ヒ素		カドミウム		
	ベンゼン 基準値:0.01mg/L	シアン化合物 基準値:不検出 (0.1mg/L未満)	鉛 基準値:0.01mg/L	ヒ素 基準値:0.01mg/L	カドミウム 基準値:0.01mg/L	試料採取日	基準値 0.01mg/L	試料採取日	基準値 不検出 (0.1mg/L未満)	試料採取日	基準値 0.01mg/L	試料採取日	基準値 0.01mg/L	試料採取日	基準値 0.01mg/L	
Z22-8		0.1mg/L						2014/6/18	不検出							ウエルポイント工法
Z22-9		0.1mg/L						2014/6/18	不検出							ウエルポイント工法
Z23-9		0.2mg/L						2014/6/20	不検出							ウエルポイント工法
G22-4	0.013mg/L	0.32mg/L				2014/6/27	0.002mg/L	2014/6/27	不検出							ウエルポイント工法
G22-5	0.016mg/L					2014/6/27	0.001mg/L未満									ウエルポイント工法
G22-6	0.019mg/L					2014/6/27	0.001mg/L未満									ウエルポイント工法
E25-4	0.048mg/L					2014/7/5	0.001mg/L未満									ドレーン工法
Z23-7		0.1mg/L						2014/7/8	不検出							ウエルポイント工法
B26-5		0.5mg/L						2014/7/8	不検出							ウエルポイント工法
B26-8		0.2mg/L						2014/7/8	不検出							ウエルポイント工法
D23-1	0.047mg/L	0.3mg/L				2014/7/12	0.001mg/L未満	2014/7/12	不検出							ウエルポイント工法
E25-5		0.2mg/L						2014/7/15	不検出							ドレーン工法
F24-3		0.1mg/L						2014/7/15	不検出							ドレーン工法
C23-6	0.014mg/L	0.1mg/L				2014/7/22	0.001mg/L未満	2014/7/22	不検出							ドレーン工法
D24-1		0.1mg/L						2014/7/22	不検出							ドレーン工法
D24-2	0.011mg/L	0.2mg/L				2014/7/22	0.001mg/L未満	2014/7/22	不検出							ドレーン工法
D24-4	0.034mg/L					2014/7/22	0.001mg/L未満									ドレーン工法
F25-2		0.1mg/L						2014/7/22	不検出							ドレーン工法
C24-2		0.1mg/L						2014/7/26	不検出							ドレーン工法
C24-4		0.1mg/L						2014/7/26	不検出							ドレーン工法
D24-8		0.1mg/L						2014/7/26	不検出							ドレーン工法
E24-4		0.1mg/L						2014/8/1	不検出							ドレーン工法
D23-7		0.1mg/L						2014/8/6	不検出							ドレーン工法
D23-8		0.1mg/L						2014/8/6	不検出							ドレーン工法
F25-3		0.8mg/L						2014/8/6	不検出							ドレーン工法
C22-9		0.2mg/L						2014/8/8	不検出							ドレーン工法
F23-5		0.1mg/L						2014/8/9	不検出							ウエルポイント工法
F24-6	0.03mg/L	0.2mg/L				2014/8/11	0.001mg/L未満	2014/8/11	不検出							ドレーン工法
D22-2	0.014mg/L					2014/8/12	0.001mg/L									ドレーン工法
C23-7		0.1mg/L						2014/8/19	不検出							ドレーン工法
E25-9		0.4mg/L						2014/8/21	不検出							ドレーン工法
E26-4	1mg/L	2.2mg/L				2014/8/21	0.001mg/L未満	2014/8/21	不検出							ウエルポイント工法
E25-6		0.7mg/L						2014/8/23	不検出							ドレーン工法
F25-5		0.2mg/L						2014/8/23	不検出							ドレーン工法
G25-3	0.52mg/L	0.3mg/L				2014/8/23	0.008mg/L	2014/8/23	不検出							ウエルポイント工法
G25-6	0.032mg/L	0.11mg/L		0.011mg/L		2014/8/23	0.002mg/L	2014/8/23	不検出		2014/8/23	0.004mg/L				ウエルポイント工法
F25-6	0.025mg/L	1.1mg/L				2014/8/26	0.001mg/L未満	2014/8/26	不検出							ドレーン工法
E25-3		0.4mg/L						2014/8/28	不検出							ドレーン工法
E26-2	0.047mg/L					2014/8/28	0.001mg/L									ウエルポイント工法
Z25-8	0.06mg/L					2014/8/29	0.004mg/L									ウエルポイント工法
F25-8		0.6mg/L						2014/9/3	不検出							ウエルポイント工法
E26-1	0.1mg/L	0.7mg/L				2014/9/5	0.001mg/L未満	2014/9/5	不検出							ウエルポイント工法
F26-1	0.066mg/L	0.1mg/L				2014/9/5	0.001mg/L未満	2014/9/5	不検出							ウエルポイント工法
G26-1	0.24mg/L	1.5mg/L				2014/9/5	0.009mg/L	2014/9/5	不検出							ウエルポイント工法
F25-9		0.7mg/L						2014/9/8	不検出							ウエルポイント工法
G24-5	0.068mg/L	0.1mg/L				2014/9/8	0.001mg/L未満	2014/9/8	不検出							ウエルポイント工法
G23-6	0.026mg/L	0.17mg/L				2014/9/15	0.001mg/L未満	2014/9/15	不検出							ウエルポイント工法
G24-2		0.1mg/L						2014/9/16	不検出							ウエルポイント工法
D26-7		0.4mg/L						2014/9/22	不検出							ウエルポイント工法
F24-8		0.1mg/L						2014/9/23	不検出							ウエルポイント工法
B25-9		0.2mg/L						2014/9/25	不検出							ウエルポイント工法
C25-3	0.063mg/L	0.4mg/L				2014/9/25	0.001mg/L未満	2014/9/25	不検出							ウエルポイント工法
A25-8	0.015mg/L					2014/9/29	0.001mg/L未満									ウエルポイント工法
G23-4	0.042mg/L	0.19mg/L				2014/9/29	0.001mg/L未満	2014/9/29	不検出							ウエルポイント工法
G23-5	0.037mg/L	0.26mg/L				2014/9/29	0.001mg/L未満	2014/9/29	不検出							ウエルポイント工法
G24-4	0.039mg/L	0.23mg/L				2014/9/30	0.001mg/L未満	2014/9/30	不検出							ウエルポイント工法
B25-3	0.034mg/L	0.2mg/L				2014/10/16	0.004mg/L	2014/10/16	不検出							ウエルポイント工法
B25-6		0.2mg/L						2014/10/16	不検出							ウエルポイント工法
B26-7		0.3mg/L						2014/10/17	不検出							ウエルポイント工法
C26-4		0.3mg/L						2014/10/17	不検出							ウエルポイント工法
B26-1		0.1mg/L						2014/10/18	不検出							ウエルポイント工法
B26-4		0.3mg/L						2014/10/18	不検出							ウエルポイント工法
C26-7		0.1mg/L						2014/10/20	不検出							ウエルポイント工法
D26-1		0.1mg/L						2014/10/20	不検出							ウエルポイント工法

汚染地下水対策結果一覧表(6街区)

区画名	対象物質及び調査時の濃度					対策完了時の濃度										処理方法 (ウエルポイント、ドレーン等)
						ベンゼン		シアン化合物		鉛		ヒ素		カドミウム		
	ベンゼン 基準値:0.01mg/L	シアン化合物 基準値:不検出 (0.1mg/L未満)	鉛 基準値:0.01mg/L	ヒ素 基準値:0.01mg/L	カドミウム 基準値:0.01mg/L	試料採取日	基準値 0.01mg/L	試料採取日	基準値 不検出 (0.1mg/L未満)	試料採取日	基準値 0.01mg/L	試料採取日	基準値 0.01mg/L	試料採取日	基準値 0.01mg/L	
D26-4	0.13mg/L	0.1mg/L				2014/10/20	0.001mg/L未満	2014/10/20	不検出							ウエルポイント工法
C26-2		0.3mg/L						2014/10/21	不検出							ウエルポイント工法
C26-8		0.1mg/L						2014/10/21	不検出							ウエルポイント工法
D26-2		0.4mg/L						2014/10/21	不検出							ウエルポイント工法
D26-5		0.3mg/L						2014/10/21	不検出							ウエルポイント工法
D26-8		0.1mg/L						2014/10/21	不検出							ウエルポイント工法
A26-8		0.2mg/L						2014/10/22	不検出							ウエルポイント工法
C26-1		0.2mg/L						2014/10/22	不検出							ウエルポイント工法
B26-2		0.1mg/L						2014/10/23	不検出							ウエルポイント工法
C25-9		0.1mg/L						2014/10/23	不検出							ウエルポイント工法
D25-3		0.2mg/L						2014/10/23	不検出							ウエルポイント工法

帯水層の掘削除去による汚染地下水対策結果一覧表(6街区)

区画名	対象物質及び調査時の濃度						掘削完了日
	ベンゼン 基準値:0.01mg/L	シアン化合物 基準値:不検出 (0.1mg/L未満)	鉛 基準値:0.01mg/L	ヒ素 基準値:0.01mg/L	カドミウム 基準値:0.01mg/L	水銀 基準値: 0.0005mg/L	
G25-1	0.072mg/L	0.10mg/L					2014/4/8
G25-2		0.80mg/L		0.012mg/L			2014/4/8
G25-5	0.024mg/L	0.19mg/L					2014/4/8
G24-3	6.000mg/L	0.40mg/L					2014/5/21
G24-6	0.800mg/L	0.59mg/L					2014/5/21
G25-4	0.058mg/L	0.41mg/L					2014/5/21
D25-5		0.20mg/L					2014/8/5
F26-4	0.270mg/L	1.00mg/L					2014/9/1

公 共 下 水 道 へ の 排 水 の 測 定 結 果

雨水排水(5街区) 分析結果一覧表

採取場所	採取日	分析項目										
		外観 (異常な着色又は発泡が認められないこと)	水素イオン濃度 (基準値:5.8～8.6)	浮遊物質濃度(mg/L) (基準値:120)	ノルマルヘキサン抽出物質(mg/L)(鉱油類) (基準値:5)	ベンゼン(mg/L) (基準値:0.1)	シアン化合物(mg/L) (基準値:1)	ヒ素(mg/L) (基準値:0.1)	鉛(mg/L) (基準値:0.1)	水銀(mg/L) (基準値:0.005)	六価クロム(mg/L) (基準値:0.5)	カドミウム(mg/L) (基準値:0.1)
	平成23年12月～平成24年12月 (第2回協議会報告分)	異常なし	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満
	平成25年1月～平成25年4月 (第3回協議会報告分)	異常なし	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満
	平成25年5月～平成25年8月 (第4回協議会報告分)	異常なし	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満
	平成25年9月～平成26年1月 (第5回協議会報告分)	異常なし	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満
No.5-3	平成26年2月21日	異常な着色及び発泡は認められない	7.1	1未満	1未満	0.001未満	0.1未満	0.005未満	0.005未満	0.0005未満	0.02未満	0.001未満
No.5-3	平成26年3月22日	異常な着色及び発泡は認められない	8.1	33	1未満	0.001未満	0.1未満	0.005未満	0.009	0.0005未満	0.02未満	0.001未満

雨水排水(6街区) 分析結果一覧表

採取場所	採取日	分析項目										
		外観	水素イオン濃度	浮遊物質量(mg/L)	ノルマルヘキサン抽出物質(mg/L)(鉱油類)	ベンゼン(mg/L)	シアン化合物(mg/L)	ヒ素(mg/L)	鉛(mg/L)	水銀(mg/L)	六価クロム(mg/L)	カドミウム(mg/L)
		(異常な着色又は発泡が認められないこと)	(基準値:5.8～8.6)	(基準値:120)	(基準値:5)	(基準値:0.1)	(基準値:1)	(基準値:0.1)	(基準値:0.1)	(基準値:0.005)	(基準値:0.5)	(基準値:0.1)
	平成24年4月～ 平成24年12月 (第2回協議会報告分)	異常なし	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満
	平成25年1月～ 平成25年4月 (第3回協議会報告分)	異常なし	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満
	平成25年5月～ 平成25年8月 (第4回協議会報告分)	異常なし	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満
	平成25年9月～ 平成26年1月 (第5回協議会報告分)	異常なし	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満
No.6-1	平成26年2月18日	異常な着色又は発泡が認められない	7.8	3	0.5未満	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.001未満	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.001未満
No.6-3	平成26年2月13日	異常な着色又は発泡が認められない	8.3	6	0.5未満	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.001未満	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.001未満
No.6-1	平成26年3月16日	異常な着色又は発泡が認められない	7.1	7	0.5未満	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.001未満	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.001未満
No.6-3	平成26年3月14日	異常な着色又は発泡が認められない	6.6	17	0.5未満	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.001未満	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.001未満
No.6-1	平成26年4月4日	異常な着色又は発泡が認められない	7.9	1未満	0.5未満	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.001未満	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.001未満
No.6-3	平成26年4月3日	異常な着色又は発泡が認められない	7.9	17	0.5未満	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.001未満	0.005未満	0.0005未満	0.005未満	0.001未満
No.6-2	平成26年5月15日	異常な着色又は発泡が認められない	7.5	1未満	0.5未満	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.005未満	0.001未満	0.005未満	0.001未満	0.0005未満
No.6-3	平成26年5月15日	異常な着色又は発泡が認められない	7.5	1未満	0.5未満	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.005未満	0.001未満	0.005未満	0.001未満	0.0005未満
No.6-2	平成26年6月10日	異常な着色又は発泡が認められない	7.5	1未満	0.5未満	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.005未満	0.001未満	0.005未満	0.001未満	0.0005未満
No.6-3	平成26年6月10日	異常な着色又は発泡が認められない	7.5	1未満	0.5未満	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.005未満	0.001未満	0.005未満	0.001未満	0.0005未満
No.6-2	平成26年7月7日	異常な着色又は発泡が認められない	7.6	1未満	0.5未満	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.005未満	0.001未満	0.005未満	0.001未満	0.0005未満
No.6-3	平成26年7月7日	異常な着色又は発泡が認められない	7.6	1未満	0.5未満	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.005未満	0.001未満	0.005未満	0.001未満	0.0005未満
No.6-3	平成26年8月5日	異常な着色又は発泡が認められない	7.6	1未満	0.5未満	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.005未満	0.001未満	0.005未満	0.001未満	0.0005未満
No.6-3	平成26年9月3日	異常な着色又は発泡が認められない	7.5	1未満	0.5未満	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.005未満	0.001未満	0.005未満	0.001未満	0.0005未満
No.6-3	平成26年10月3日	異常な着色又は発泡が認められない	7.6	1未満	0.5未満	0.001未満	不検出(0.1未満)	0.005未満	0.001未満	0.005未満	0.001未満	0.0005未満

地下水処理プラント排水（5 街区） 分析結果一覧表

分 析 項 目	単位	基準値	第2回協議会報告分			第3回協議会報告分	第4回協議会報告分	第5回協議会報告分	今回報告分	
			①下水道使用前	②下水道使用後 1ヶ月	③下水道使用後 2ヶ月目以降	③下水道使用後 2ヶ月目以降	③下水道使用後 2ヶ月目以降	③下水道使用後 2ヶ月目以降	③下水道使用後2ヶ月目以降	
			平成24年2月	平成24年5月	平成24年6～12月	平成25年1～4月	平成25年5～8月	平成25年9月～ 平成26年1月	平成26年2月	平成26年3月
									2014/2/7	2014/3/22
カドミウム	mg/L	0.1	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.01未満	0.01未満
シアン	mg/L	1	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.1未満	0.1未満
有機燐	mg/L	1	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.1未満	0.1未満
鉛	mg/L	0.1	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.01未満	0.01未満
六価クロム	mg/L	0.5	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.05未満	0.05未満
ヒ素	mg/L	0.1	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.01未満	0.01未満
総水銀	mg/L	0.005	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀	mg/L	不検出	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.0005未満	0.0005未満
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.3	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.03未満	0.03未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.01未満	0.01未満
ジクロロメタン	mg/L	0.2	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	mg/L	0.02	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.004未満	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.02未満	0.02未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.04未満	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.3未満	0.3未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.006未満	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.002未満	0.002未満
チウラム	mg/L	0.06	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.006未満	0.006未満
シマジン	mg/L	0.03	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.2	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.02未満	0.02未満
ベンゼン	mg/L	0.1	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.01未満	0.01未満
セレン	mg/L	0.1	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.01未満	0.01未満
ほう素	mg/L	10	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	1.0未満	1.0未満
ふっ素	mg/L	8	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.8未満	0.8未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5	—	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.05未満	0.05未満
総クロム	mg/L	2	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.05未満	0.05未満
銅	mg/L	3	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.1未満	0.1未満
亜鉛	mg/L	2	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.1未満	0.1未満
フェノール類	mg/L	5	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.1未満	0.1未満
鉄（溶解性）	mg/L	10	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	1未満	1未満
マンガン（溶解性）	mg/L	10	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	1未満	1未満
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	600	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	1.9	1.1
浮遊物質（SS）	mg/L	600	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	6	6
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油）	mg/L	5	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	2.5未満	2.5未満
ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油）	mg/L	30	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	2.5未満	2.5未満
窒素	mg/L	120	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	9.6	11
燐	mg/L	16	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.1未満	0.1未満
水素イオン濃度（pH）	—	5～9	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	7.1	6.9
温度	℃	45	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	12.0	12.0
沃素消費量	mg/L	220	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	5未満	5未満
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10	基準値未満	—	—	—	—	—	0.0021	—

地下水処理プラント排水（6街区・2号機） 分析結果一覧表

分 析 項 目	単位	基準値	第4回協議会報告分		第5回協議会報告分	今回報告分			
			①下水道使用前	②下水道使用后 1ヶ月	③下水道使用后 2ヶ月以降	③下水道使用后2ヶ月目以降			
			平成25年7月	平成25年8月	平成25年9月～ 平成26年1月	平成26年2月	平成26年3月	平成26年4月	平成26年5月
						2014/2/6	2014/3/4	2014/4/3	2014/5/8
カドミウム	mg/L	0.1	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
シアン	mg/L	1	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
有機燐	mg/L	1	基準値未満	—	基準値未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉛	mg/L	0.1	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
六価クロム	mg/L	0.5	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ヒ素	mg/L	0.1	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
総水銀	mg/L	0.005	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀	mg/L	不検出	基準値未満	—	基準値未満	不検出	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	基準値未満	—	基準値未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.3	基準値未満	—	基準値未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	基準値未満	—	基準値未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	mg/L	0.2	基準値未満	—	基準値未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	mg/L	0.02	基準値未満	—	基準値未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	基準値未満	—	基準値未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1	基準値未満	—	基準値未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	基準値未満	—	基準値未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	基準値未満	—	基準値未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	基準値未満	—	基準値未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
1,3-ジクロロプロベン	mg/L	0.02	基準値未満	—	基準値未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
チウラム	mg/L	0.06	基準値未満	—	基準値未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
シマジン	mg/L	0.03	基準値未満	—	基準値未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.2	基準値未満	—	基準値未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ベンゼン	mg/L	0.1	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
セレン	mg/L	0.1	基準値未満	—	基準値未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ほう素	mg/L	10	基準値未満	—	基準値未満	0.2	0.4	0.2	0.2未満
ふっ素	mg/L	8	基準値未満	—	基準値未満	0.2	0.4	0.4	0.3
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5	基準値未満	—	基準値未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
総クロム	mg/L	2	基準値未満	—	基準値未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
銅	mg/L	3	基準値未満	—	基準値未満	0.67	0.36	0.60	0.66
亜鉛	mg/L	2	基準値未満	—	基準値未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
フェノール類	mg/L	5	基準値未満	—	基準値未満	0.031	0.025未満	0.025未満	0.030
鉄（溶解性）	mg/L	10	基準値未満	—	基準値未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
マンガン（溶解性）	mg/L	10	基準値未満	—	基準値未満	0.3	0.6	0.2	0.4
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	600	基準値未満	—	基準値未満	12	5未満	5未満	79
浮遊物質（SS）	mg/L	600	基準値未満	—	基準値未満	5	5未満	5	5未満
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油）	mg/L	5	基準値未満	—	基準値未満	1未満	1未満	1未満	1未満
ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油）	mg/L	30	基準値未満	—	基準値未満	1未満	1未満	1未満	1未満
窒素	mg/L	120	基準値未満	—	基準値未満	7.4	4.1	4.4	22
燐	mg/L	16	基準値未満	—	基準値未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
水素イオン濃度（pH）	—	5～9	基準値未満	基準値未満	基準値未満	6.9	7.0	6.6	7.1
温度	℃	45	基準値未満	基準値未満	基準値未満	5.5	8.0	16.1	20.0
沃素消費量	mg/L	220	基準値未満	—	基準値未満	5未満	5未満	5未満	5未満
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10	基準値未満	—	—	—	—	—	—

地下水処理プラント排水（6街区・3号機） 分析結果一覧表

分 析 項 目	単位	基準値	第4回協議会報告分		第5回協議会報告分		今回報告分	
			①下水道使用前	②下水道使用後 1ヶ月	②下水道使用後 1ヶ月	③下水道使用後 2ヶ月目以降	③下水道使用後 2ヶ月目以降	
				平成25年8月	第1週	第2～4週	平成25年9月～ 平成26年1月	平成26年2月
							2014/2/6	
カドミウム	mg/L	0.1	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.01未満	
シアン	mg/L	1	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.1未満	
有機燐	mg/L	1	基準値未満	—	基準値未満	基準値未満	0.01未満	
鉛	mg/L	0.1	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.01未満	
六価クロム	mg/L	0.5	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.05未満	
ヒ素	mg/L	0.1	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.01未満	
総水銀	mg/L	0.005	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.0005未満	
アルキル水銀	mg/L	不検出	基準値未満	—	—	基準値未満	不検出	
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	基準値未満	—	—	基準値未満	0.0005未満	
トリクロロエチレン	mg/L	0.3	基準値未満	—	—	基準値未満	0.003未満	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	基準値未満	—	—	基準値未満	0.001未満	
ジクロロメタン	mg/L	0.2	基準値未満	—	—	基準値未満	0.02未満	
四塩化炭素	mg/L	0.02	基準値未満	—	—	基準値未満	0.002未満	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	基準値未満	—	—	基準値未満	0.004未満	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1	基準値未満	—	—	基準値未満	0.02未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	基準値未満	—	—	基準値未満	0.04未満	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	基準値未満	—	—	基準値未満	0.001未満	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	基準値未満	—	—	基準値未満	0.006未満	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	基準値未満	—	—	基準値未満	0.002未満	
チウラム	mg/L	0.06	基準値未満	—	—	基準値未満	0.006未満	
シマジン	mg/L	0.03	基準値未満	—	—	基準値未満	0.003未満	
チオベンカルブ	mg/L	0.2	基準値未満	—	—	基準値未満	0.02未満	
ベンゼン	mg/L	0.1	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	0.01未満	
セレン	mg/L	0.1	基準値未満	—	—	基準値未満	0.01未満	
ほう素	mg/L	10	基準値未満	—	—	基準値未満	0.4	
ふっ素	mg/L	8	基準値未満	—	—	基準値未満	0.3	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5	基準値未満	—	—	基準値未満	0.05未満	
総クロム	mg/L	2	基準値未満	—	—	基準値未満	0.1未満	
銅	mg/L	3	基準値未満	—	—	基準値未満	1.4	
亜鉛	mg/L	2	基準値未満	—	—	基準値未満	0.1未満	
フェノール類	mg/L	5	基準値未満	—	—	基準値未満	0.025未満	
鉄（溶解性）	mg/L	10	基準値未満	—	—	基準値未満	0.5未満	
マンガン（溶解性）	mg/L	10	基準値未満	—	—	基準値未満	0.1	
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	600	基準値未満	—	—	基準値未満	5未満	
浮遊物質質量（SS）	mg/L	600	基準値未満	—	—	基準値未満	10	
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油）	mg/L	5	基準値未満	—	—	基準値未満	1未満	
ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油）	mg/L	30	基準値未満	—	—	基準値未満	1未満	
窒素	mg/L	120	基準値未満	—	—	基準値未満	7.5	
燐	mg/L	16	基準値未満	—	—	基準値未満	0.082	
水素イオン濃度（pH）	-	5～9	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	7.7	
温度	℃	45	基準値未満	基準値未満	基準値未満	基準値未満	5.4	
沃素消費量	mg/L	220	基準値未満	—	—	基準値未満	5未満	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10	基準値未満	—	—	—	—	


地下水処理プラント排水（6 街区・4 号機） 分析結果一覧表

分 析 項 目	単位	基準値	今回報告分									
			①下水道使用前	稼動開始	②下水道使用後（1ヶ月）				③下水道使用後2ヶ月目以降			
					第1週	第2週	第3週	第4週				
					平成26年6月	平成26年6月	平成26年6月	平成26年7月	平成26年7月	平成26年8月	平成26年9月	平成26年10月
分 析 項 目			2014/5/30	2014/6/7	2014/6/10	2014/6/17	2014/6/24	2014/7/1	2014/7/8	2014/8/5	2014/9/2	2014/10/2
カドミウム	mg/L	0.1	0.01未満	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
シアン	mg/L	1	0.1未満	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
有機燐	mg/L	1	0.01未満	—	-	-	-	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉛	mg/L	0.1	0.01未満	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
六価クロム	mg/L	0.5	0.05未満	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ヒ素	mg/L	0.1	0.01未満	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
総水銀	mg/L	0.005	0.0005未満	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀	mg/L	不検出	不検出	—	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	0.0005未満	—	-	-	-	-	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.3	0.003未満	—	-	-	-	-	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	0.001未満	—	-	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	mg/L	0.2	0.02未満	—	-	-	-	-	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	mg/L	0.02	0.002未満	—	-	-	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	0.004未満	—	-	-	-	-	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1	0.02未満	—	-	-	-	-	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	0.04未満	—	-	-	-	-	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	0.001未満	—	-	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	0.006未満	—	-	-	-	-	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	0.002未満	—	-	-	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
チウラム	mg/L	0.06	0.006未満	—	-	-	-	-	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
シマジン	mg/L	0.03	0.003未満	—	-	-	-	-	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.2	0.02未満	—	-	-	-	-	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ベンゼン	mg/L	0.1	0.01未満	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
セレン	mg/L	0.1	0.01未満	—	-	-	-	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ほう素	mg/L	10	0.2未満	—	-	-	-	-	0.8	0.8	0.2未満	0.9
ふっ素	mg/L	8	0.2未満	—	-	-	-	-	0.9	0.8	0.2	0.6
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5	0.05未満	—	-	-	-	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
総クロム	mg/L	2	0.1未満	—	-	-	-	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
銅	mg/L	3	0.05未満	—	-	-	-	-	0.15	0.22	1.2	0.07
亜鉛	mg/L	2	0.1未満	—	-	-	-	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
フェノール類	mg/L	5	0.025未満	—	-	-	-	-	0.025未満	0.037	0.025未満	0.025未満
鉄（溶解性）	mg/L	10	0.5未満	—	-	-	-	-	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7
マンガン（溶解性）	mg/L	10	0.1未満	—	-	-	-	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.5
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	600	7	—	-	-	-	-	5未満	5未満	5未満	6
浮遊物質（SS）	mg/L	600	6	—	-	-	-	-	5未満	5未満	8	5未満
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油）	mg/L	5	1未満	—	-	-	-	-	1未満	1未満	1未満	1未満
ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油）	mg/L	30	1未満	—	-	-	-	-	1未満	1未満	1未満	1未満
窒素	mg/L	120	1.6	—	-	-	-	-	1.8	2.3	2.8	4.4
燐	mg/L	16	0.06未満	—	-	-	-	-	0.06未満	0.06未満	0.082	0.06未満
水素イオン濃度（pH）	-	5～9	6.9	—	6.4	6.9	7.4	7.3	7.0	7.2	6.6	7.2
温度	℃	45	27.6	—	22.9	26.8	24.6	26.5	25.1	30.0	22.7	21.8
沃素消費量	mg/L	220	5未満	—	-	-	-	-	5未満	5未満	5未満	5未満
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10	0.00250	—	-	-	-	-	-	-	-	-


そ の 他 （ ④ 対 策 後 の 確 認 調 査 ）

※調査位置図および分析結果


確認調査位置図（大気）

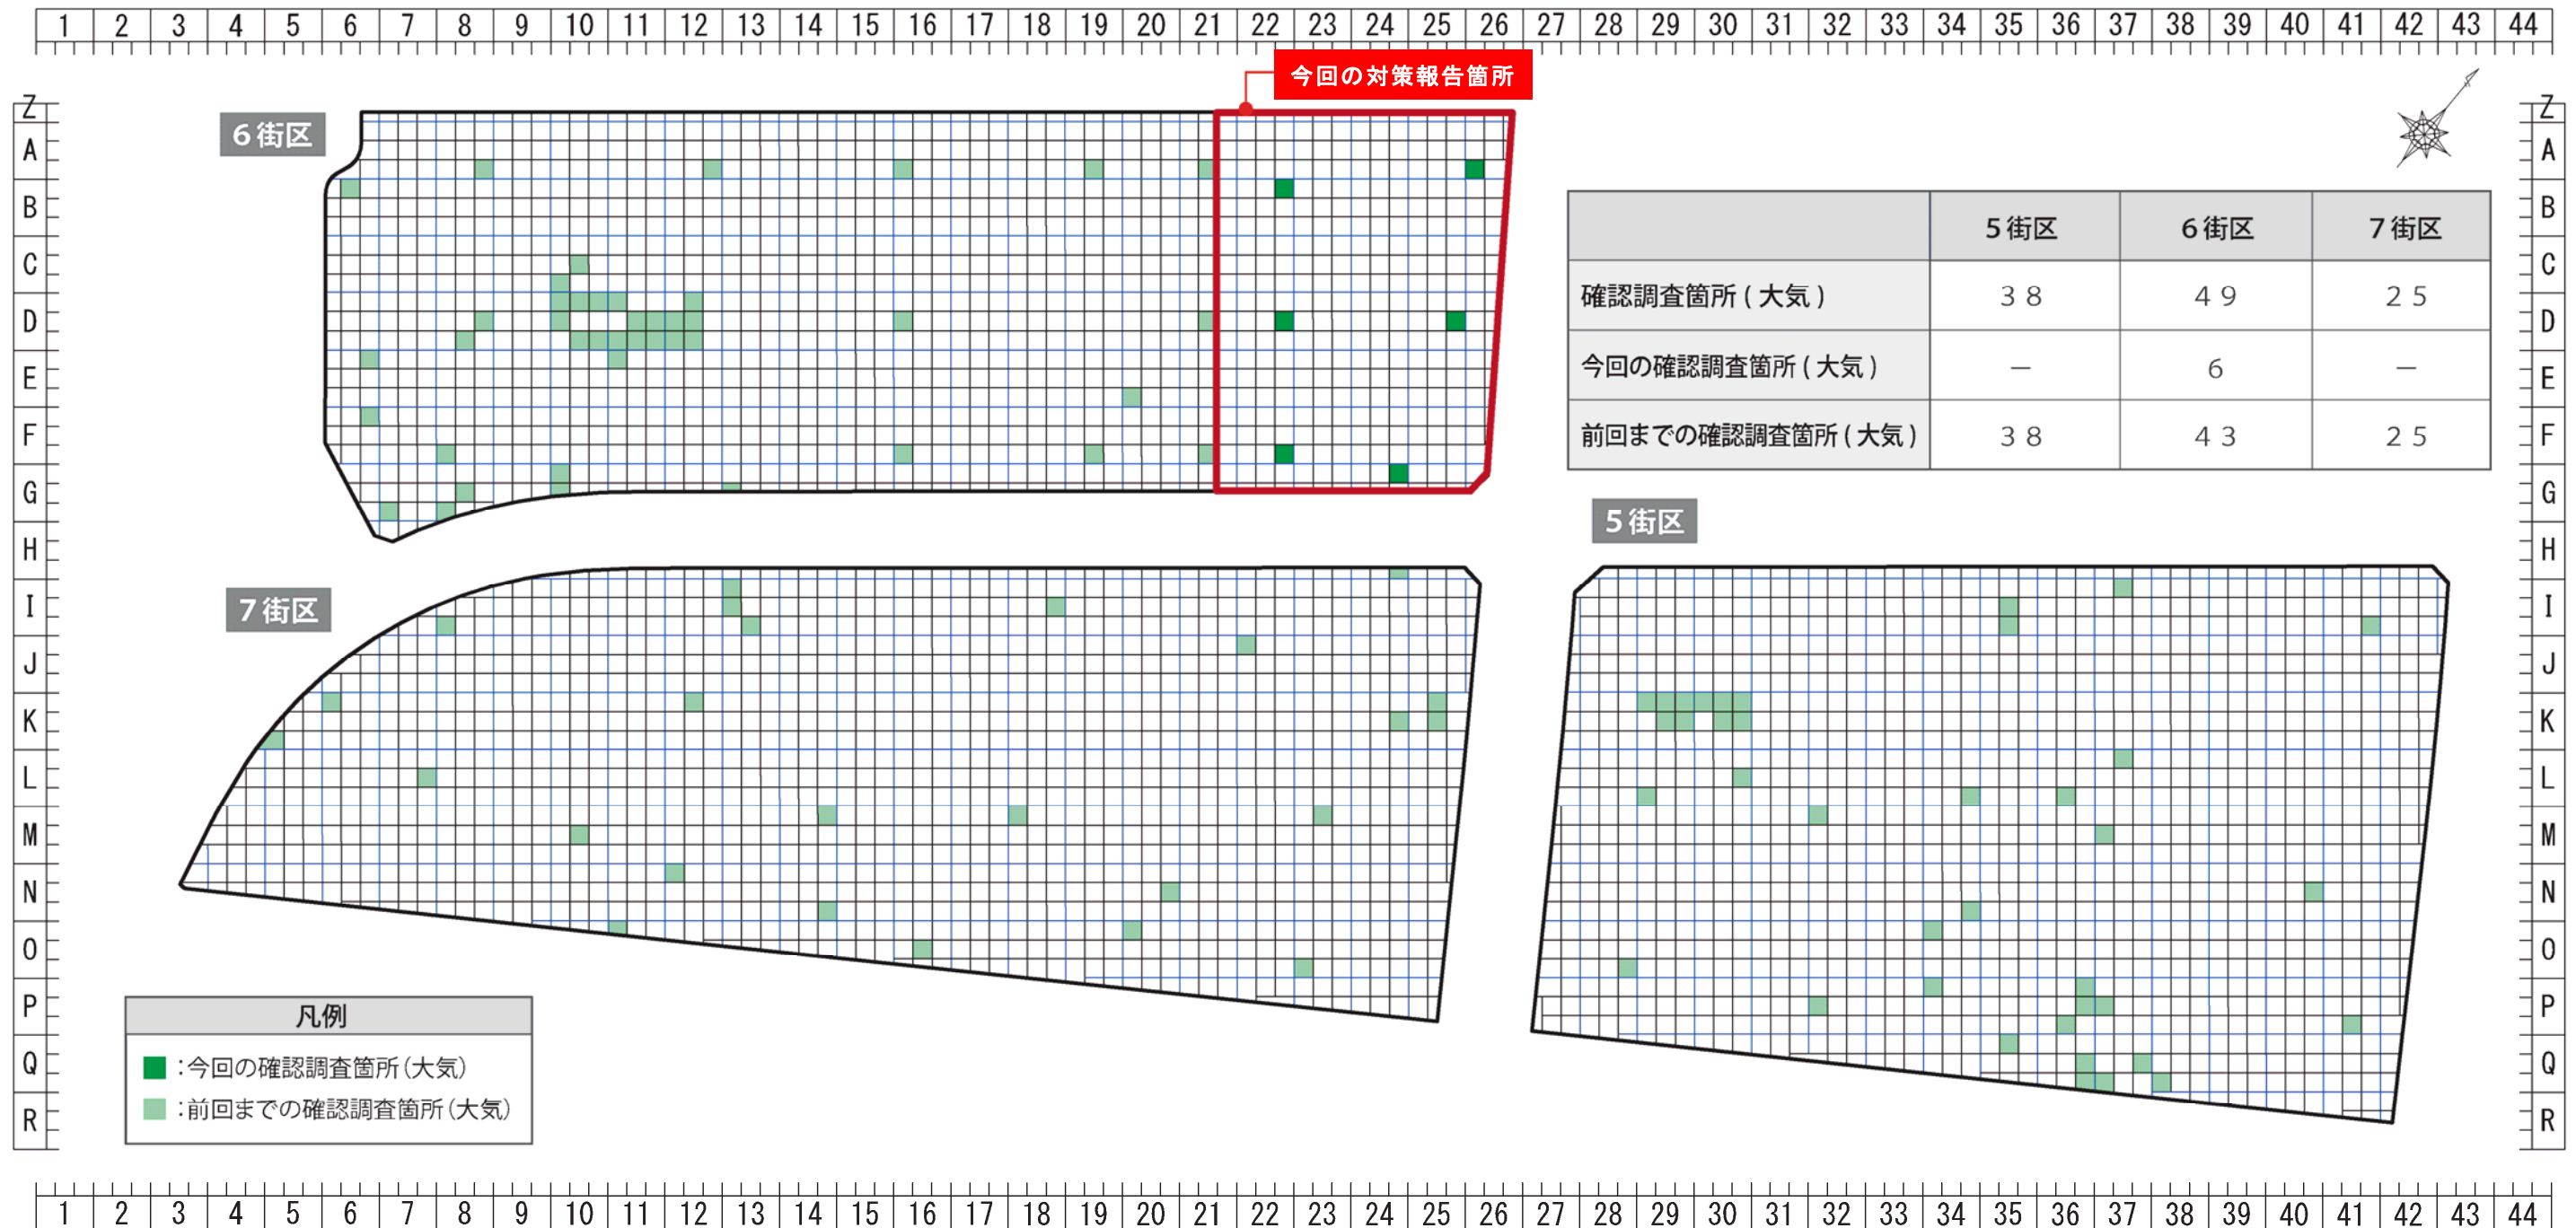

確認調査位置図（地下水）

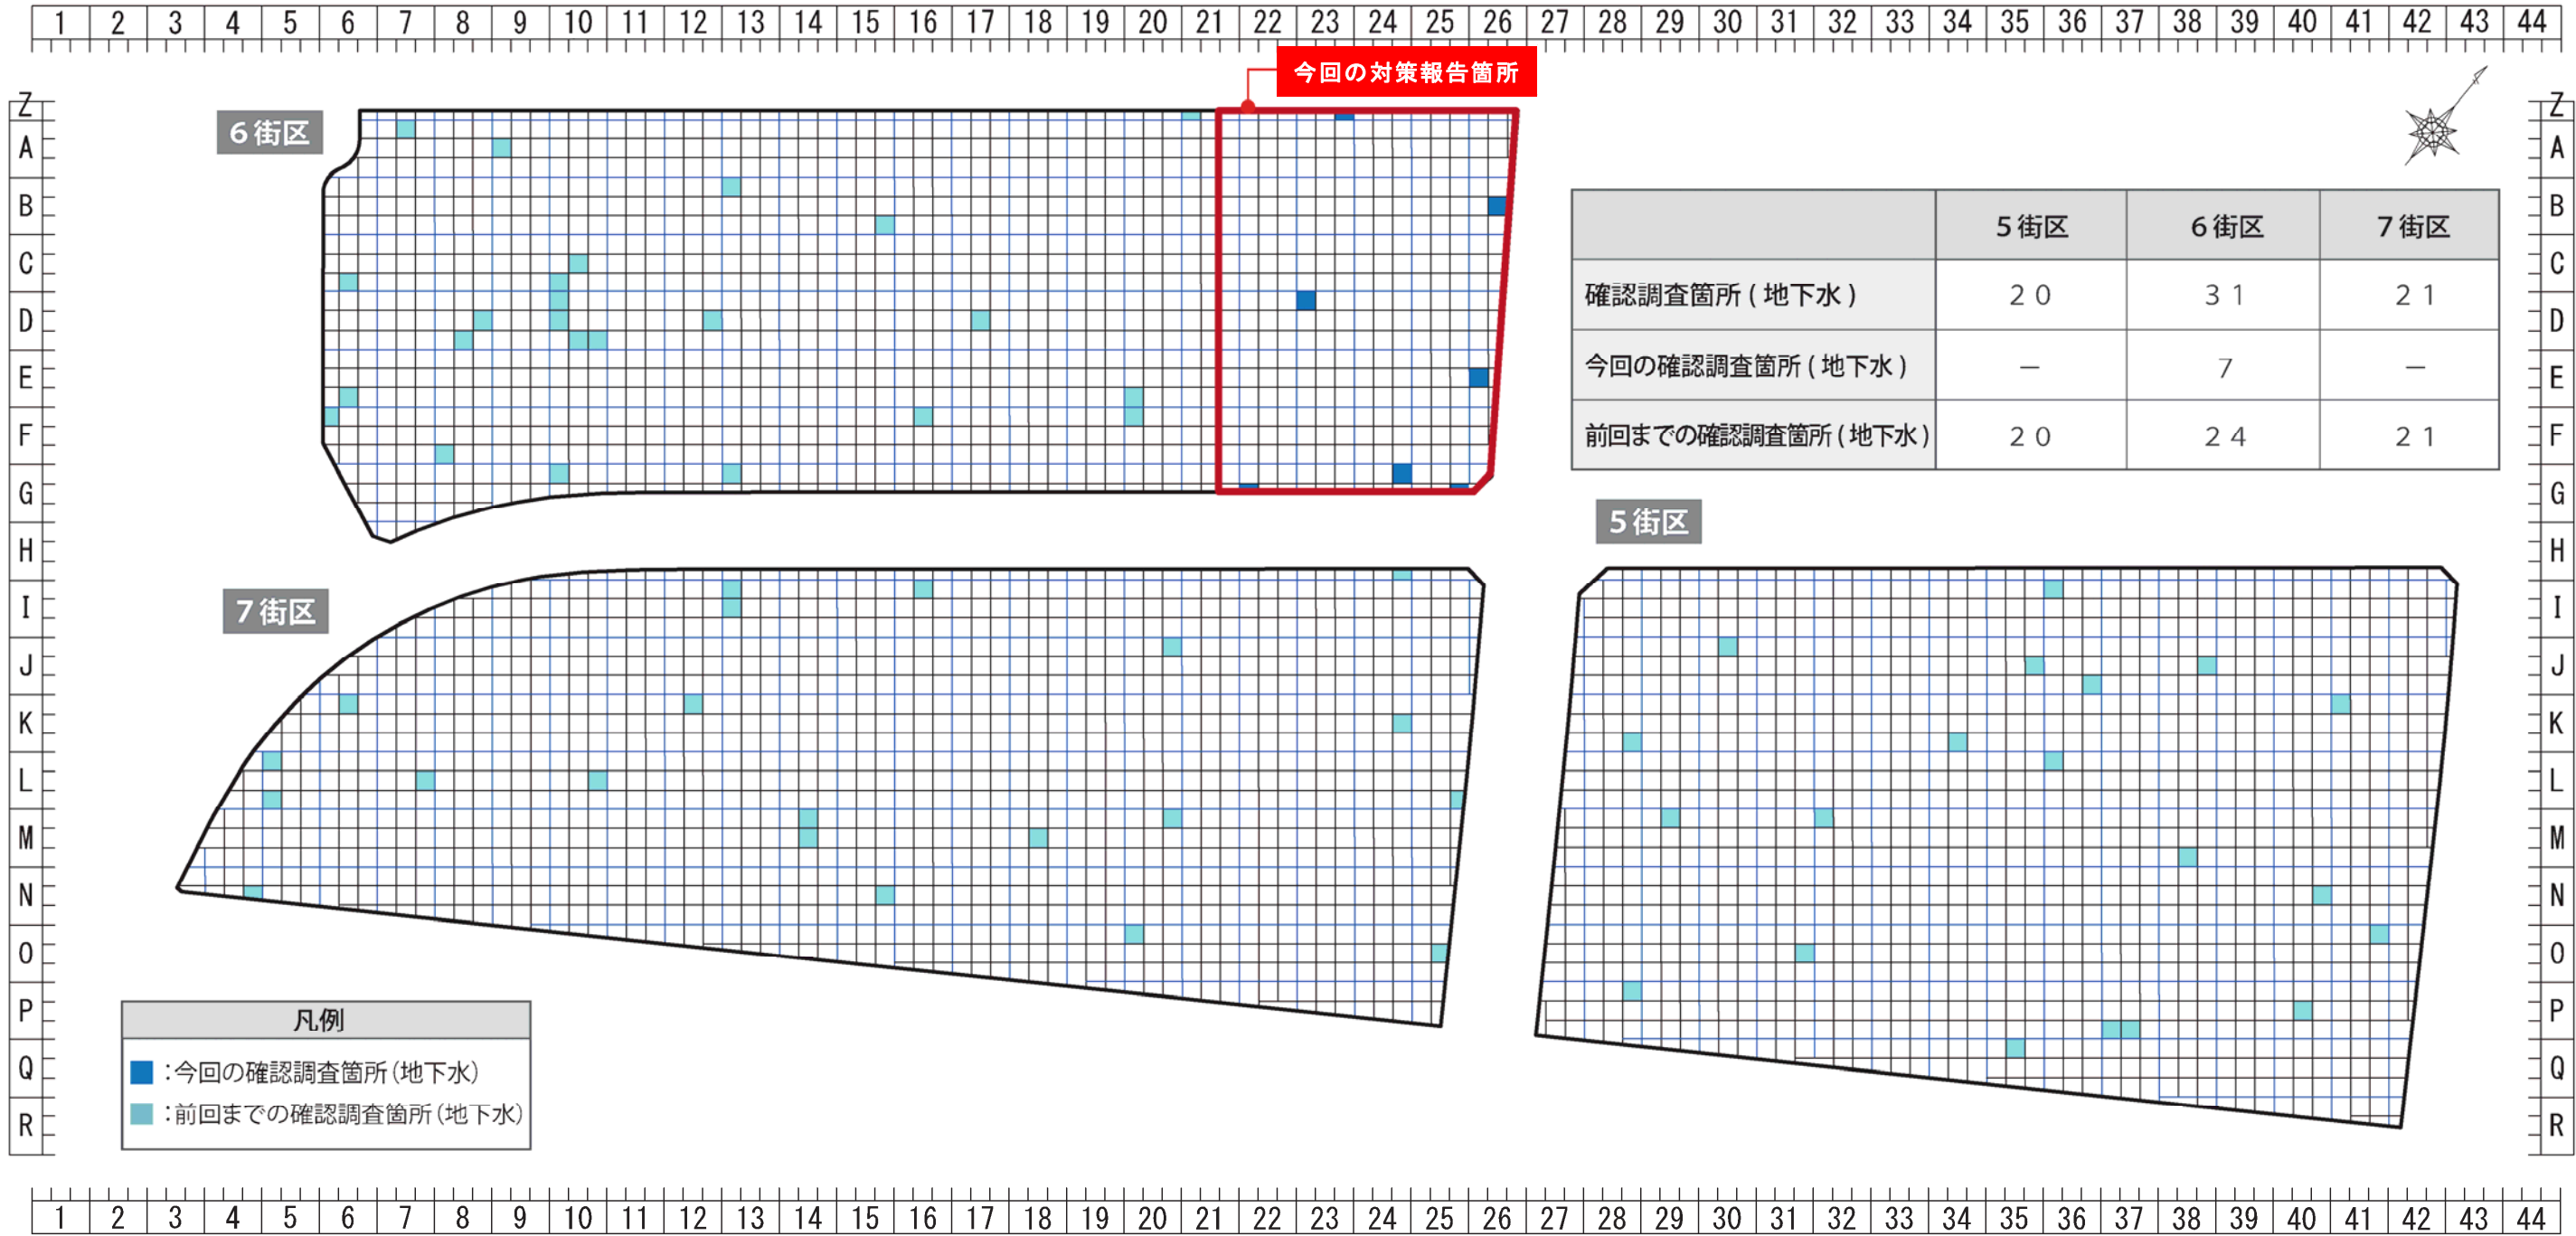

確認調査位置図（土壌）

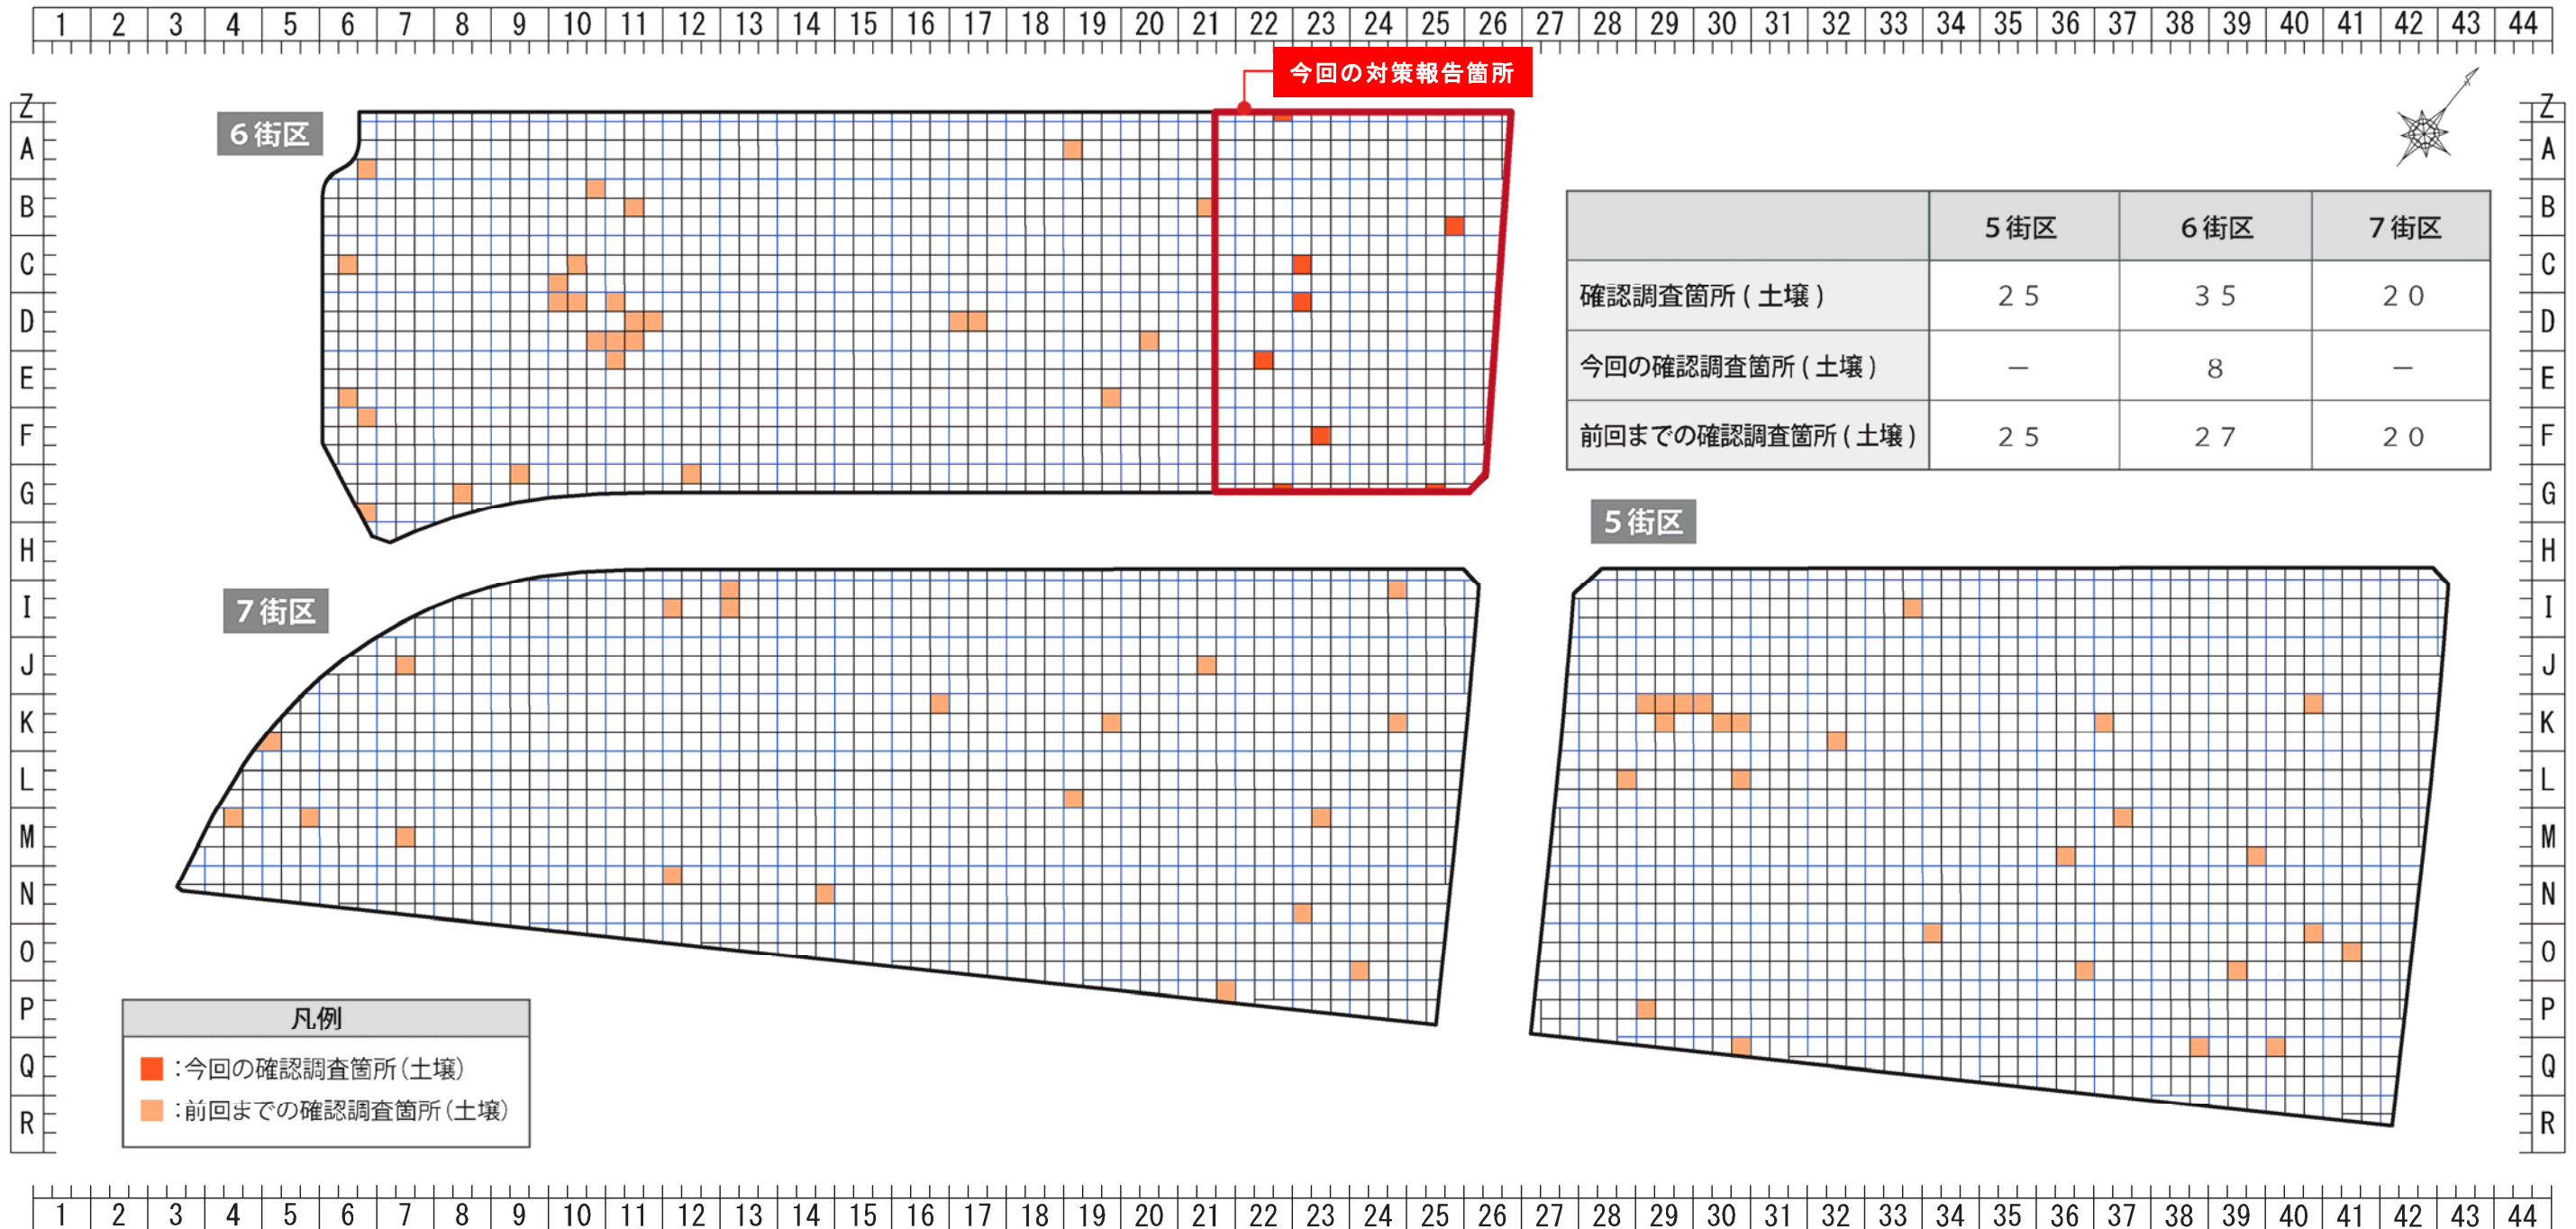

対策後の確認調査の結果(6街区)【今回報告分】

大気			
地点名	ベンゼン (mg/m ³)	シアン化水素 (mg/m ³)	水銀 (μgHg/m ³)
	基準値:0.003	基準値:0.003	基準値:0.04
A26-7	0.0005	<0.002	0.0015
B22-3	0.0005	<0.002	0.0010
D22-6	0.0006	<0.002	0.0013
D25-6	0.0008	<0.002	0.0013
G24-3	0.0004	<0.002	0.0006
F22-9	0.0005	<0.002	0.0010
バックグラウンド	0.0005	<0.002	0.0009
バックグラウンド	0.0004	<0.002	0.0005
バックグラウンド	0.0007	<0.002	0.0010
バックグラウンド	0.0008	<0.002	0.0015

地下水				
地点名	ベンゼン (mg/L)	シアン化合物 (mg/L)	ヒ素 (mg/L)	鉛 (mg/L)
	基準値:0.01	基準値:不検出	基準値:0.01	基準値:0.01
B26-5	<0.001	不検出	—	—
D23-1	<0.001	不検出	—	—
E26-4	<0.001	不検出	—	—
G25-6	<0.001	不検出	<0.001	—
G22-4	<0.001	不検出	—	—
G24-3	<0.001	不検出	—	—
Z23-9	<0.001	不検出	—	—

土壌						
地点名	深度AP m	ベンゼン (mg/L)	シアン化合物 (mg/L)	ヒ素 (mg/L)	鉛 (mg/L)	鉛(含有) (mg/kg)
		基準値:0.01	基準値:不検出	基準値:0.01	基準値:0.01	基準値:150
B25-9	+2.00	<0.001	不検出	—	—	—
	-1.54	—	不検出	—	—	—
C23-4	+2.00	<0.001	不検出	—	<0.005	—
	-3.84	—	—	—	<0.005	—
D23-1	+2.00	<0.001	不検出	—	—	—
	+1.17	<0.001	不検出	—	—	—
E22-2	+2.00	<0.001	不検出	0.009	—	—
	-0.45	—	—	0.008	—	—
F23-5	+2.00	<0.001	不検出	—	—	—
	+0.74	—	不検出	—	—	—
G22-6	+2.00	<0.001	不検出	—	—	19
	+1.05	—	—	—	—	11
G25-5	+2.00	<0.001	不検出	—	—	—
	+0.60	<0.001	不検出	—	—	—
Z22-9	+2.00	<0.001	不検出	—	—	—
	+0.23	—	不検出	—	—	—

地下水の水質分析実施位置図

