

資料 6－2
豊洲市場における地下ピットの
排水について

地下ピット下の排水量

日付	排水量							(単位: m ³)	
	5街区	6街区				7街区	全街区合計		
	青果棟	水産仲卸売場棟			加工パッケージ棟	6街区合計		水産卸売場棟	
	西	東	合計						
12月13日(火)	380	318	460	778	204	982	602	1,964	
12月14日(水)	375	430	527	957	217	1,174	718	2,267	
12月15日(木)	293	422	521	943	258	1,201	715	2,209	
12月16日(金)	293	370	699	1,069	212	1,281	716	2,290	
12月17日(土)							716	716	
12月18日(日)							717	717	
12月19日(月)	393	508	690	1,198	58	1,256	718	2,367	
12月20日(火)	395	707	702	1,409	3	1,412	710	2,517	
12月21日(水)	268	709	709	1,418	3	1,421	690	2,379	
12月22日(木)	187	216	359	575	14	589	153	929	
12月23日(金)									
12月24日(土)									
12月25日(日)									
12月26日(月)	56	603	510	1,113	34	1,147	113	1,316	
12月27日(火)	121	66	63	129	107	236	118	475	
12月28日(水)	13	0	0	0	0	0	52	65	
12月29日(木)									
12月30日(金)									
12月31日(土)									
1月1日(日)									
1月2日(月)									
1月3日(火)									
1月4日(水)	0	390	87	477	119	596	118	714	
1月5日(木)	0	38	14	52	11	63	35	98	
1月6日(金)	0	108	169	277	3	280	149	429	
1月7日(土)									
1月8日(日)									
1月9日(月)									
1月10日(火)	31	36	33	69	0	69	8	108	
1月11日(水)	12	18	99	117	0	117	81	210	
1月12日(木)	14	22	68	90	77	167	34	215	
1月13日(金)	8	52	123	175	1	176	30	214	
1月14日(土)									
1月15日(日)									
1月16日(月)	5	81	43	124	2	126	61	192	
1月17日(火)	4	25	25	50	1	51	39	94	
1月18日(水)		22	32	54	12	66	10	76	
1月19日(木)		23	36	59	23	82	15	97	
1月20日(金)	26	151		151		151	25	202	
1月21日(土)									
1月22日(日)									
1月23日(月)	23	38		38	3	41	18	82	
1月24日(火)	10	37	5	42	4	46	10	66	
1月25日(水)	7	31	4	35	3	38	10	55	
1月26日(木)	4	33		33	4	37	4	45	
1月27日(金)	1	60		60	14	74	12	87	
1月28日(土)									
1月29日(日)									
1月30日(月)	17	94		94	6	100	35	152	
1月31日(火)	6	17		17	4	21	10	37	


地下ピット下の排水量

日付	排水量							(単位: m ³)
	5街区	6街区			7街区		全街区合計	
	青果棟	水産仲卸売場棟		加工パッケージ棟	6街区合計	水産卸売場棟		
	西	東	合計					
2月1日 (水)	1	61		61	2	63	0	64
2月2日 (木)	7	48		48		48	5	60
2月3日 (金)	1	4		4	10	14	9	24
2月4日 (土)								
2月5日 (日)								
2月6日 (月)	15	124		124	8	132	25	172
2月7日 (火)	2	22		22	2	24	25	51
2月8日 (水)	2	4	49	53	3	56	21	79
2月9日 (木)	3	15	36	51	10	61	37	101
2月10日 (金)	4	28	33	61		61	54	119
2月11日 (土)								
2月12日 (日)								
2月13日 (月)	4	2	87	89	17	106	32	142
2月14日 (火)	1	5	32	37	5	42	35	78
2月15日 (水)	1	8	30	38		38	44	83
2月16日 (木)	3	5	10	15	1	16	34	53
2月17日 (金)	1	10	14	24	2	26	87	114
2月18日 (土)								
2月19日 (日)								
2月20日 (月)	1	41	84	125	9	134	79	214
2月21日 (火)		7	14	21	1	22	65	87
2月22日 (水)		5	13	18	2	20	81	101
2月23日 (木)	1	7	21	28	2	30	94	125
2月24日 (金)		29	17	46	2	48	93	141
2月25日 (土)								
2月26日 (日)								
2月27日 (月)		59	9	68	4	72	74	146
2月28日 (火)	2	4	12	16	1	17	42	61
3月1日 (水)		8	28	36	15	51	52	103
3月2日 (木)		13	30	43	18	61	64	125
3月3日 (金)		10	22	32	5	37	52	89
3月4日 (土)								
3月5日 (日)								
3月6日 (月)		26	55	81	10	91	56	147
3月7日 (火)		7	12	19	2	21	67	88
3月8日 (水)		3	5	8	2	10	50	60
3月9日 (木)		8	14	22	1	23	49	72
3月10日 (金)		4	19	23	3	26	37	63
3月11日 (土)								
3月12日 (日)								
3月13日 (月)		11	50	61	9	70	30	100
3月14日 (火)	1	12	29	41	1	42	35	78
3月15日 (水)		1	22	23	3	26	28	54
3月16日 (木)			20	20	5	25	21	46
3月17日 (金)		3	10	13	4	17	19	36
3月18日 (土)								
3月19日 (日)								
3月20日 (月)								
3月21日 (火)	1	13	35	48	33	81	31	113
3月22日 (水)		12	17	29	7	36	34	70

地下ピット下の排水量

日付	排水量							(単位:m ³)
	5街区	6街区				7街区	全街区合計	
	青果棟	水産仲卸売場棟			加工パッケージ棟	6街区合計		
	西	東	合計					
3月23日(木)		4	22	26	5	31	29	60
3月24日(金)		4	22	26	17	43	23	66
3月25日(土)								
3月26日(日)								
3月27日(月)			78	78	69	147	44	191
3月28日(火)			29	29	1	30	45	75
3月29日(水)			28	28		28	39	67
3月30日(木)			31	31	4	35	34	69
3月31日(金)			53	53	22	75	41	116
4月1日(土)								
4月2日(日)								
4月3日(月)			80	80	54	134	44	178
4月4日(火)			30	30	9	39	50	89
4月5日(水)			30	30	8	38	38	76
4月6日(木)			33	33	12	45	34	79
4月7日(金)			12	12	23	35	41	76
4月8日(土)								
4月9日(日)								
4月10日(月)			63	63	56	119	59	178
4月11日(火)			78	78	87	165	61	226
4月12日(水)			49	49	29	78	70	148
4月13日(木)		19	33	52	16	68	49	117
4月14日(金)		54	14	68	6	74	50	124
4月15日(土)								
4月16日(日)								
4月17日(月)	16	4	69	73	81	154	72	242
4月18日(火)	7		100	100	52	152	162	321
4月19日(水)			80	80	25	105	106	211
4月20日(木)		16	39	55	19	74	67	141
4月21日(金)		7	19	26	15	41	23	64
4月22日(土)								
4月23日(日)								
4月24日(月)	13	40	56	96	43	139	86	238
4月25日(火)		10	18	28	14	42	47	89
4月26日(水)		17	30	47	44	91	63	154
4月27日(木)		21	36	57	14	71	53	124
4月28日(金)		18	32	50	27	77	17	94
4月29日(土)								
4月30日(日)								
5月1日(月)								
5月2日(火)								
5月3日(水)								
5月4日(木)								
5月5日(金)								
5月6日(土)								
5月7日(日)								
5月8日(月)	11	82	103	185	65	250	133	394
5月9日(火)	7	24	50	74	20	94	49	150
5月10日(水)	3	21	48	69	47	116	16	135
5月11日(木)	6	19	43	62	40	102	46	154
5月12日(金)	9	19	34	53	41	94	19	122
5月15日(月)		57	97	154	117	271	79	350
合計	3,065	6,680	8,346	15,026	2,678	17,704	10,792	31,561

地下ピット下の水位測定位置

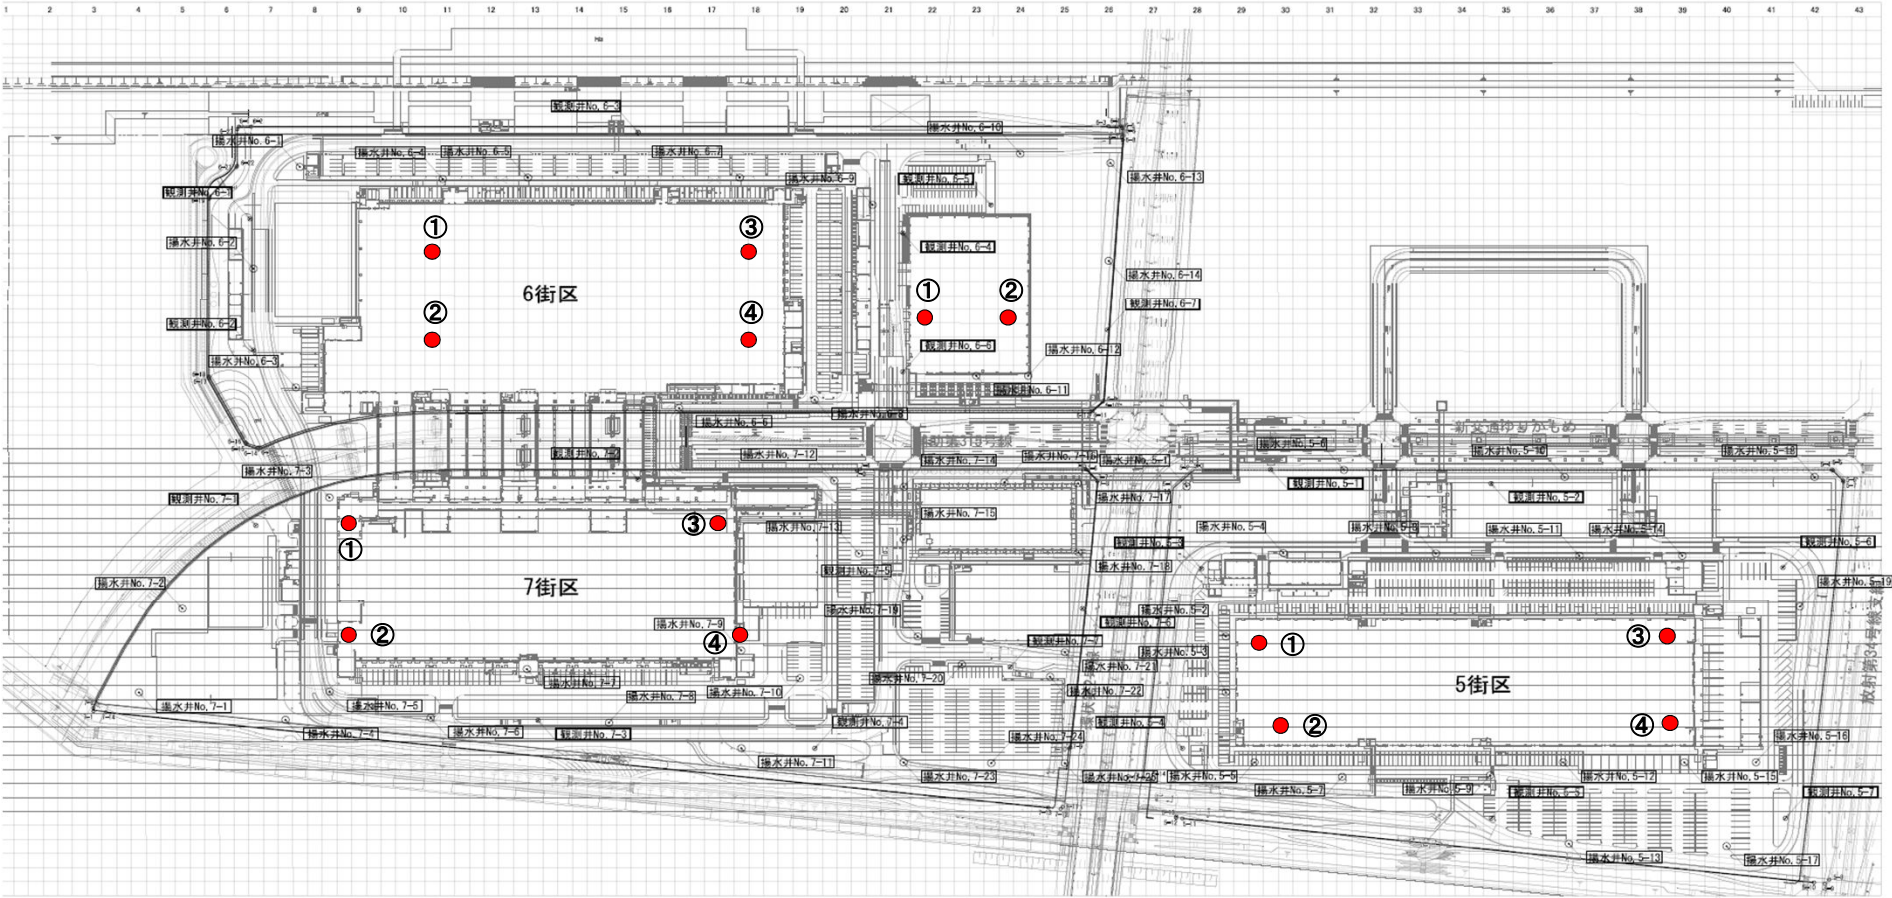

● 測定位置

地下ピット下の水位測定結果

		5街区				6街区						7街区			
		青果棟				水産仲卸棟				加工パッケージ棟		水産卸棟			
床面のレベル		A.P.+2.6m				A.P.+2.6m				A.P.+2.7m		A.P.+2.6m			
日付	曜日	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	①	②	③	④
4月1日	土														
4月2日	日														
4月3日	月	2.05	2.05	2.02	2.02	2.22	2.32	2.29	2.34	2.46	2.47	2.19	2.20	2.53	2.46
4月4日	火	2.05	2.05	2.02	2.03	2.20	2.30	2.28	2.33	2.44	2.45	-	-	-	-
4月5日	水	2.05	2.05	2.02	2.03	2.18	2.28	2.27	2.32	2.43	2.44	-	-	-	-
4月6日	木	2.05	2.05	2.01	2.01	2.19	2.28	2.28	2.33	2.43	2.45	-	-	-	-
4月7日	金	2.05	2.05	2.01	2.01	2.22	2.30	2.31	2.35	2.45	2.49	2.07	2.17	2.54	2.41
4月8日	土														
4月9日	日														
4月10日	月	2.05	2.05	2.03	2.04	2.21	2.31	2.46	2.36	2.48	2.47	2.20	2.19	2.55	2.47
4月11日	火	2.05	2.05	2.03	2.04	2.22	2.32	2.41	2.39	2.48	2.51	2.19	2.19	2.55	2.47
4月12日	水	2.05	2.05	2.03	2.04	2.28	2.37	2.42	2.43	2.54	2.54	2.22	2.42	2.57	2.51
4月13日	木	2.05	2.05	2.03	2.04	2.24	2.34	2.37	2.39	2.50	2.50	2.20	2.29	2.57	2.48
4月14日	金	2.05	2.05	2.02	2.04	2.24	2.32	2.36	2.38	2.50	2.50	2.19	2.23	2.55	2.47
4月15日	土														
4月16日	日														
4月17日	月	2.05	2.05	2.02	2.04	2.25	2.31	2.46	2.42	2.61	2.55	2.21	2.22	2.52	2.46
4月18日	火	2.05	2.05	2.01	2.05	2.31	2.38	2.47	2.48	2.60	2.61	2.22	2.33	2.57	2.49
4月19日	水	2.05	2.05	2.02	2.05	2.31	2.37	2.43	2.45	2.53	2.56	2.18	2.29	2.55	2.49
4月20日	木	2.05	2.05	2.03	2.05	2.26	2.33	2.39	2.40	2.50	2.51	2.16	2.32	2.50	2.47
4月21日	金	2.05	2.05	2.03	2.05	2.26	2.32	2.39	2.41	2.51	2.54	2.16	2.25	2.50	2.47
4月22日	土														
4月23日	日														
4月24日	月	2.05	2.05	2.10	2.10	2.23	2.30	2.41	2.39	2.61	2.61	2.18	2.17	2.50	2.47
4月25日	火	2.05	2.05	2.04	2.05	2.23	2.30	2.40	2.39	2.51	2.55	2.15	2.17	2.47	2.45
4月26日	水	2.05	2.05	2.08	2.07	2.26	2.33	2.42	2.43	2.57	2.60	2.15	2.17	2.49	2.46
4月27日	木	2.05	2.05	2.09	2.08	2.31	2.37	2.45	2.46	2.53	2.57	2.15	2.19	2.50	2.47
4月28日	金	2.05	2.05	2.08	2.08	2.32	2.37	2.43	2.45	2.54	2.58	2.15	2.18	2.48	2.45
4月29日	土														
4月30日	日														
5月1日	月														
5月2日	火														
5月3日	水														
5月4日	木														
5月5日	金														
5月6日	土														
5月7日	日														
5月8日	月	2.05	2.05	2.13	2.11	2.38	2.48	2.56	2.52	2.64	2.61	2.20	2.21	2.47	2.41
5月9日	火	2.05	2.05	2.05	2.04	2.34	2.45	2.43	2.45	2.50	2.51	2.15	2.20	2.41	2.37
5月10日	水	2.05	2.05	2.05	2.02	2.33	2.44	2.42	2.44	2.51	2.53	2.15	2.15	2.42	2.36
5月11日	木	2.05	2.05	2.05	2.02	2.36	2.45	2.44	2.45	2.41	2.50	2.16	2.17	2.46	2.38
5月12日	金	2.05	2.05	2.04	2.01	2.33	2.42	2.41	2.41	2.37	2.44	2.15	2.16	2.42	2.35
5月13日	土														
5月14日	日														
5月15日	月	2.05	2.05	2.04	2.01	2.32	2.40	2.39	2.38	2.36	2.43	2.18	2.15	2.46	2.43

※測定は、各街区とも9時頃実施

水質調査結果一覧(公定分析)

採水日	対象物質	下水排除基準	定量下限値	5街区	6街区			7街区
				青果棟	水産仲卸売場棟		加工パッケージ棟	水産卸売場棟
					西	東		
3月14日(火)	ベンゼン (mg/L)	0.1	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	シアン (mg/L)	1	0.1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	ヒ素 (mg/L)	0.1	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	鉛 (mg/L)	0.1	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	水銀 (mg/L)	0.005	0.0005	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	六価クロム (mg/L)	0.5	0.05	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム (mg/L)	0.03	0.003	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	pH	5を超え 9未満	—	7.0	6.9	7.2	7.6	6.8
3月21日(火)	ベンゼン (mg/L)	0.1	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	シアン (mg/L)	1	0.1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	ヒ素 (mg/L)	0.1	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	鉛 (mg/L)	0.1	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	水銀 (mg/L)	0.005	0.0005	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	六価クロム (mg/L)	0.5	0.05	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム (mg/L)	0.03	0.003	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	pH	5を超え 9未満	—	7.0	7.1	7.2	6.4	6.8
3月28日(火)	ベンゼン (mg/L)	0.1	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	シアン (mg/L)	1	0.1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	ヒ素 (mg/L)	0.1	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	鉛 (mg/L)	0.1	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	水銀 (mg/L)	0.005	0.0005	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	六価クロム (mg/L)	0.5	0.05	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム (mg/L)	0.03	0.003	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	pH	5を超え 9未満	—	6.9	7.2	7.4	7.4	7.9

水質調査結果一覧(公定分析)

採水日	対象物質	下水排除基準	定量下限値	5街区	6街区			7街区
				青果棟	水産仲卸売場棟		加工パッケージ棟	水産卸売場棟
					西	東		
4月4日(火)	ベンゼン (mg/L)	0.1	0.01			不検出	不検出	不検出
	シアン (mg/L)	1	0.1			不検出	不検出	不検出
	ヒ素 (mg/L)	0.1	0.01			不検出	不検出	不検出
	鉛 (mg/L)	0.1	0.01			不検出	不検出	不検出
	水銀 (mg/L)	0.005	0.0005			不検出	不検出	不検出
	六価クロム (mg/L)	0.5	0.05			不検出	不検出	不検出
	カドミウム (mg/L)	0.03	0.003			不検出	不検出	不検出
	pH	5を超え 9未満	—			7.2	7.6	7.4
4月11日(火)	ベンゼン (mg/L)	0.1	0.01	不検出		不検出	不検出	不検出
	シアン (mg/L)	1	0.1	不検出		不検出	不検出	不検出
	ヒ素 (mg/L)	0.1	0.01	不検出		不検出	不検出	不検出
	鉛 (mg/L)	0.1	0.01	不検出		不検出	不検出	不検出
	水銀 (mg/L)	0.005	0.0005	不検出		不検出	不検出	不検出
	六価クロム (mg/L)	0.5	0.05	不検出		不検出	不検出	不検出
	カドミウム (mg/L)	0.03	0.003	不検出		不検出	不検出	不検出
	pH	5を超え 9未満	—	7.1		7.2	7.2	7.6
4月18日(火)	ベンゼン (mg/L)	0.1	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	シアン (mg/L)	1	0.1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	ヒ素 (mg/L)	0.1	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	鉛 (mg/L)	0.1	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	水銀 (mg/L)	0.005	0.0005	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	六価クロム (mg/L)	0.5	0.05	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム (mg/L)	0.03	0.003	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	pH	5を超え 9未満	—	7.4	7.2	7.4	8.4	7.2

水質調査結果一覧(公定分析)

採水日	対象物質	下水排除基準	定量下限値	5街区	6街区			7街区
				青果棟	水産仲卸売場棟		加工パッケージ棟	水産卸売場棟
					西	東		
4月25日(火) ※5街区は24日	ベンゼン (mg/L)	0.1	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	シアン (mg/L)	1	0.1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	ヒ素 (mg/L)	0.1	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	鉛 (mg/L)	0.1	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	水銀 (mg/L)	0.005	0.0005	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	六価クロム (mg/L)	0.5	0.05	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム (mg/L)	0.03	0.003	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	pH	5を超え 9未満	—	7.7	7.8	7.8	7.5	6.6
5月9日(火)	ベンゼン (mg/L)	0.1	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	シアン (mg/L)	1	0.1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	ヒ素 (mg/L)	0.1	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	鉛 (mg/L)	0.1	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	水銀 (mg/L)	0.005	0.0005	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	六価クロム (mg/L)	0.5	0.05	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム (mg/L)	0.03	0.003	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	pH	5を超え 9未満	—	7.3	7.3	7.4	7.6	6.6

※不検出は定量下限値未満を示す