


資料 6－6

豊洲市場用地における地下水の
モニタリング（第 8 回）の結果について
（速報）

（平成 28 年 9 月 29 日）

地下水のモニタリング(観測井設置箇所)

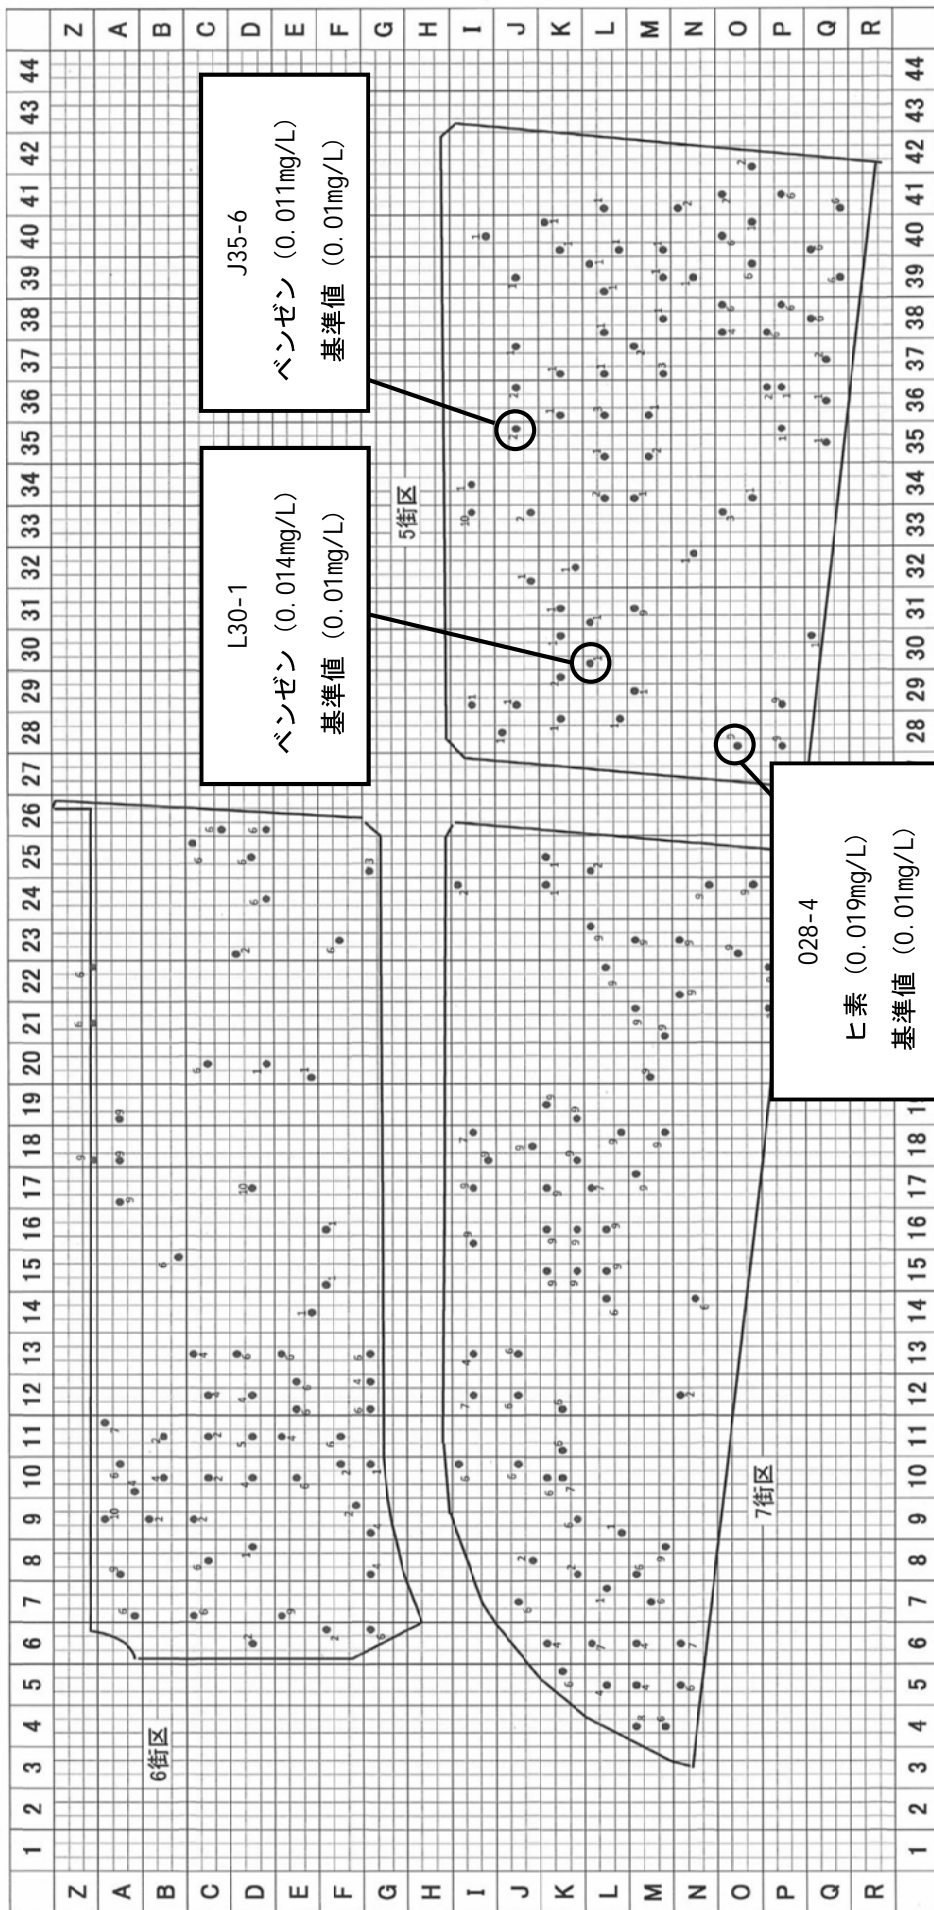

※観測井設置位置は、「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン」に基づき設定

凡例	
●	観測井
	5街区: 72本
	6街区: 61本
	7街区: 68本
	合計: 201本