


盛土の安全性確認調査位置図

平成26年6月都データ受領

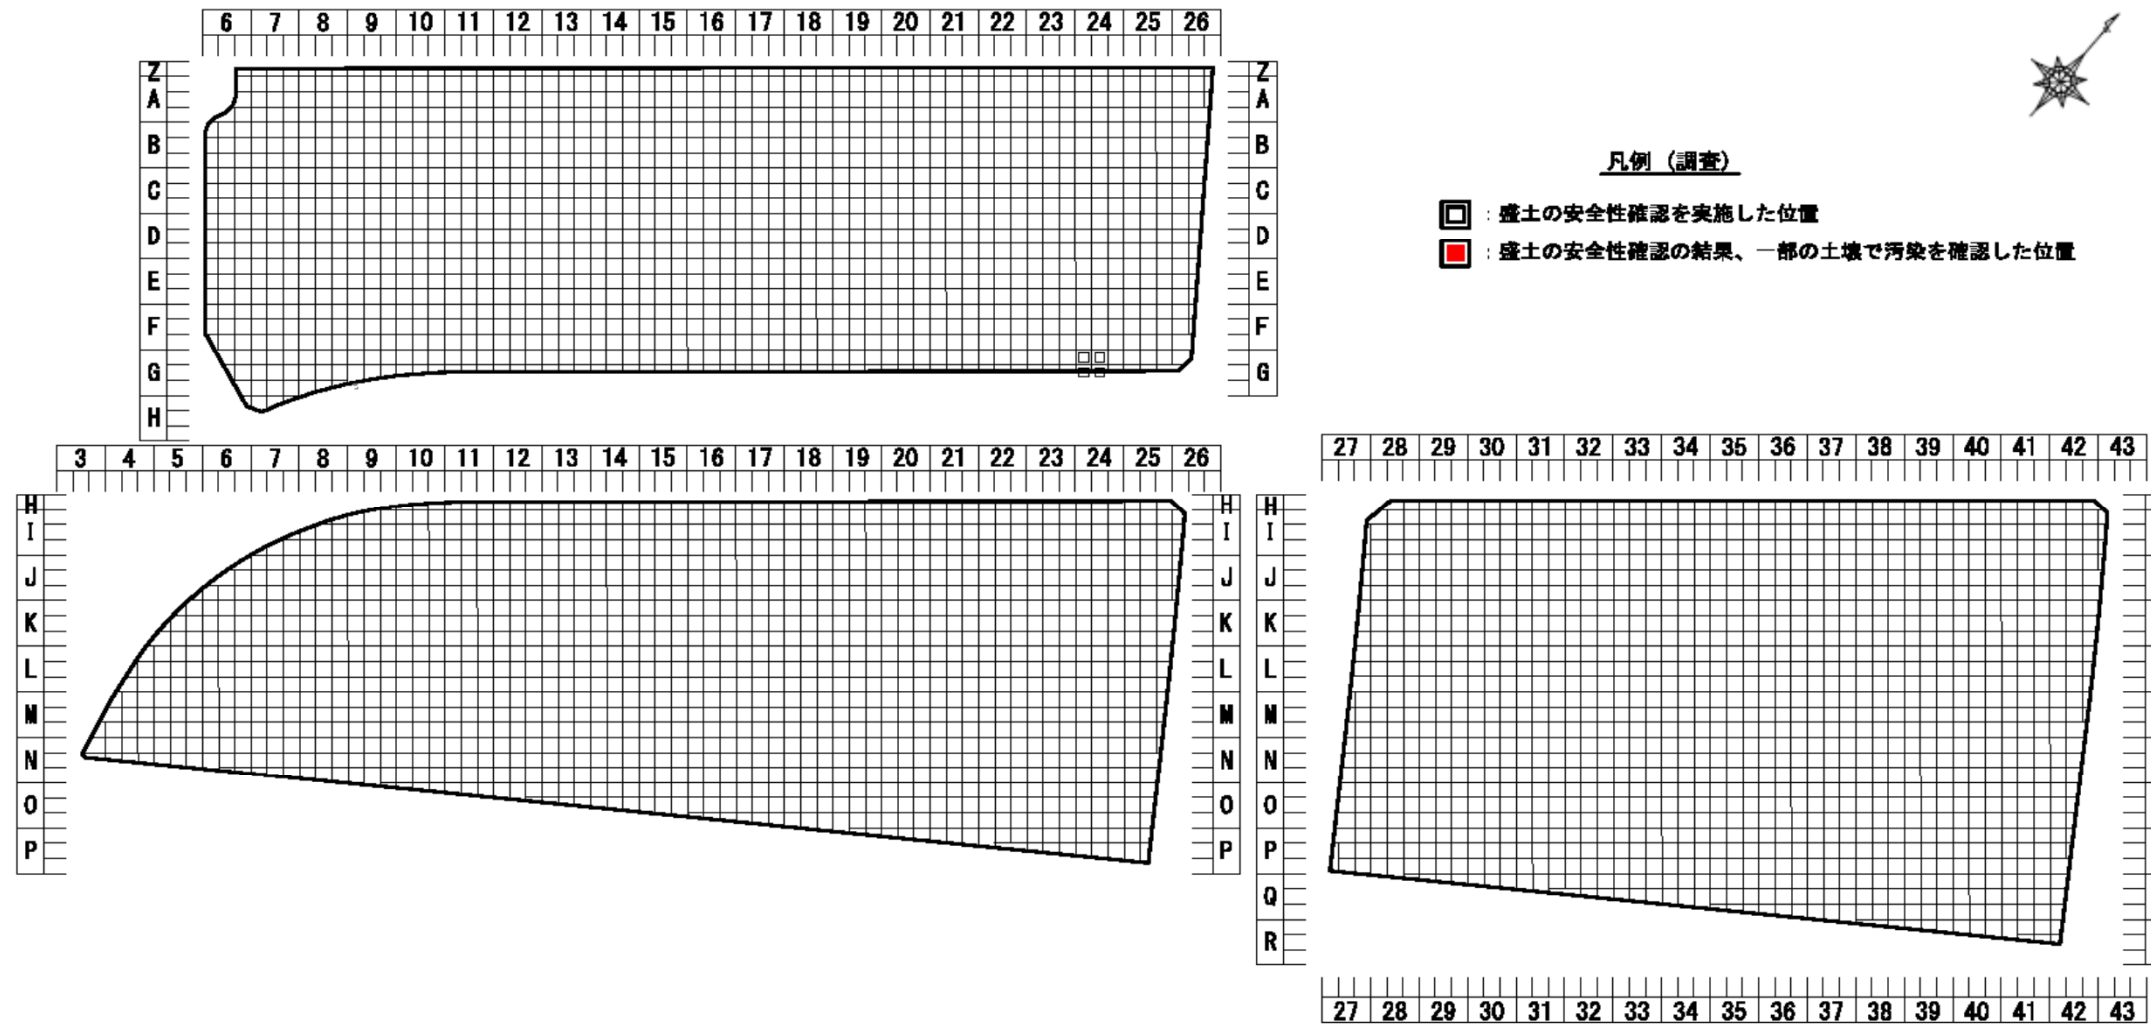

【盛土の安全性確認調査の概要】

- 盛土の安全性確認調査：技術会議の提言に基づき、ガス工場操業地盤の上の全盛土について、市場用地の特殊性を考慮し、念のため安全性を確認するための調査。
100m³毎に25物質（土壤汚染対策法で指定された特定有害物質）について行う。
- 今回4地点（20検体）で調査を行い、
 - ・全地点において、環境基準以下であることを確認した。
※土壤汚染対策法の土壤溶出量基準及び土壌含有基準を以下「環境基準」という