


空気調査結果① (建物1階及び屋外)

【調査位置図】

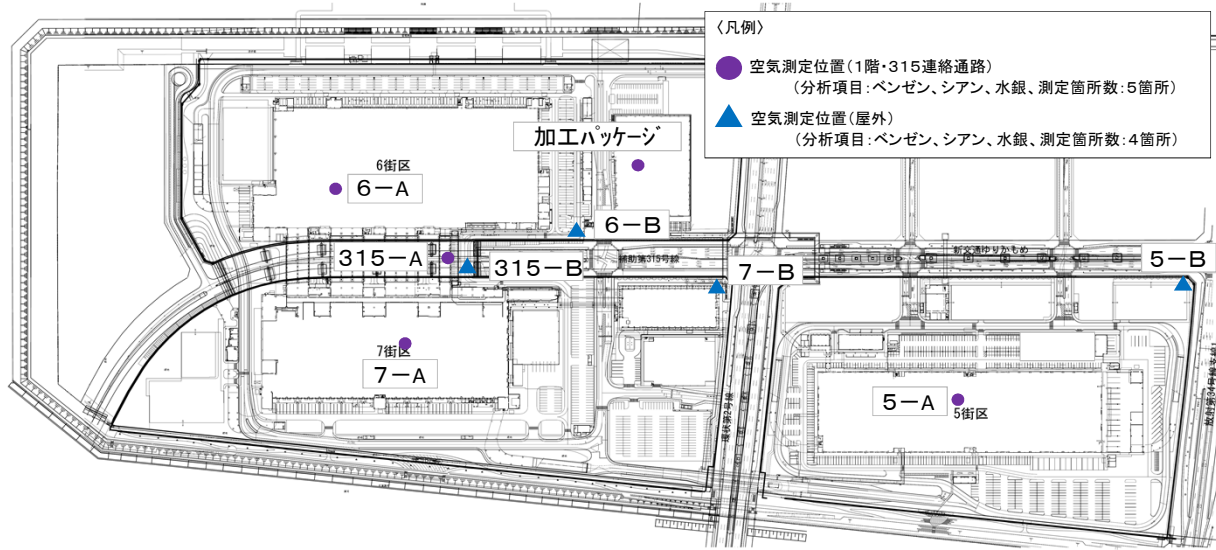

【調査結果】

| 測定物質 | 測定日 | 単位 | 基準値等 | 測定位置 | | | | | | | | |
|------|----------------------------|-------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 5-A | 5-B | 6-A | 6-B | 加工ハッケン棟 | 7-A | 7-B | 315-A | 315-B |
| | | | | 屋内(1階) | 屋外 | 屋内(1階) | 屋外 | 屋内(1階) | 屋内(1階) | 屋外 | 連絡通路内 | 屋外 |
| ベンゼン | 令和2年11月22~23日 | mg/m ³ | 0.003(※2) | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0008 |
| | 1年平均値(※1) (R元.12~R2.11) | | | 0.0012 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0011 |
| シアン | 令和2年11月22~23日 | mg/m ³ | 0.003(※3) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 水銀 | 令和2年11月22~23日 | μg/m ³ | 0.04(※4) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |

※1: 1年平均値は直近1年間の値により算出。不検出の場合は、定量下限値0.0003mg/m³として平均値を算出

※2: ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について(平成9年2月4日 環境庁告示4号)(1年平均値が0.003mg/m³以下であること)


※3: 米国環境保護庁の慢性的な吸引に関する参照濃度(RfC)

※4: 有害大気汚染物質に係る指針値(平成15年9月30日 環管総発030930004号)(1年平均値が0.04 μg/m³以下であること)

※5: 不検出は定量下限値未満(ベンゼン:0.0003mg/m³、シアン:0.002mg/m³、水銀:0.004 μg/m³)

空気調査結果② (地下ピット内)

【調査位置図】

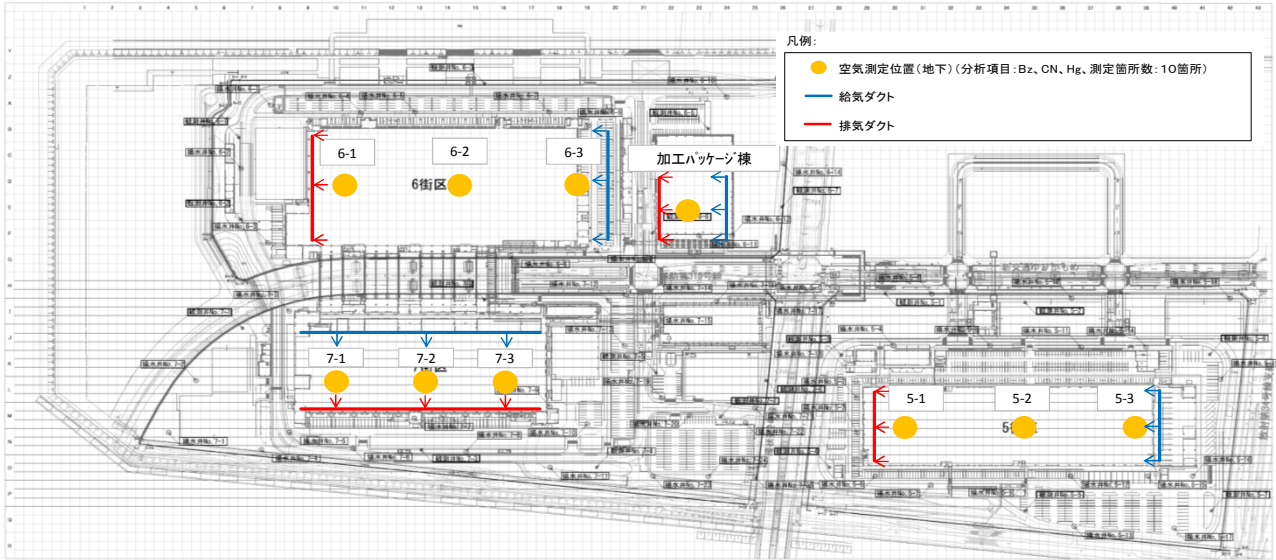

【調査結果】

| 測定物質 | 測定日 | 単位 | 基準値等 | 測定位置 | | | | | | | | | |
|------|----------------------------|-------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|
| | | | | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 加工パッケージ棟 | 7-1 | 7-2 | 7-3 |
| ベンゼン | 令和2年11月22~23日 | mg/m ³ | 0.003(※2) | 0.0011 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 |
| | 1年平均値(※1) (R元.12~R2.11) | | | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |
| シアン | 令和2年11月22~23日 | mg/m ³ | 0.003(※3) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 水銀 | 令和2年11月22~23日 | μg/m ³ | 0.04(※4) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |

※1: 1年平均値は直近1年間の値により算出。ただし、測定休止月は除き、また、不検出の場合は定量下限値0.0003mg/m³として平均値を算出

※2: ベンゼン等による大気汚染に係る環境基準について(平成9年2月4日 環境庁告示4号)(1年平均値が0.003mg/m³以下であること)

※3: 米国環境保護庁の慢性的な吸引に関する参照濃度(RfC)

※4: 有害大気汚染物質に係る指針値(平成15年9月30日 環管総発030930004号)(1年平均値が0.04 μg/m³以下であること)

※5: 不検出は定量下限値未満(ベンゼン: 0.0003mg/m³、シアン: 0.002mg/m³、水銀: 0.004 μg/m³)