


空気調査結果

(令和4年10月9日～10日測定)

【測定箇所】

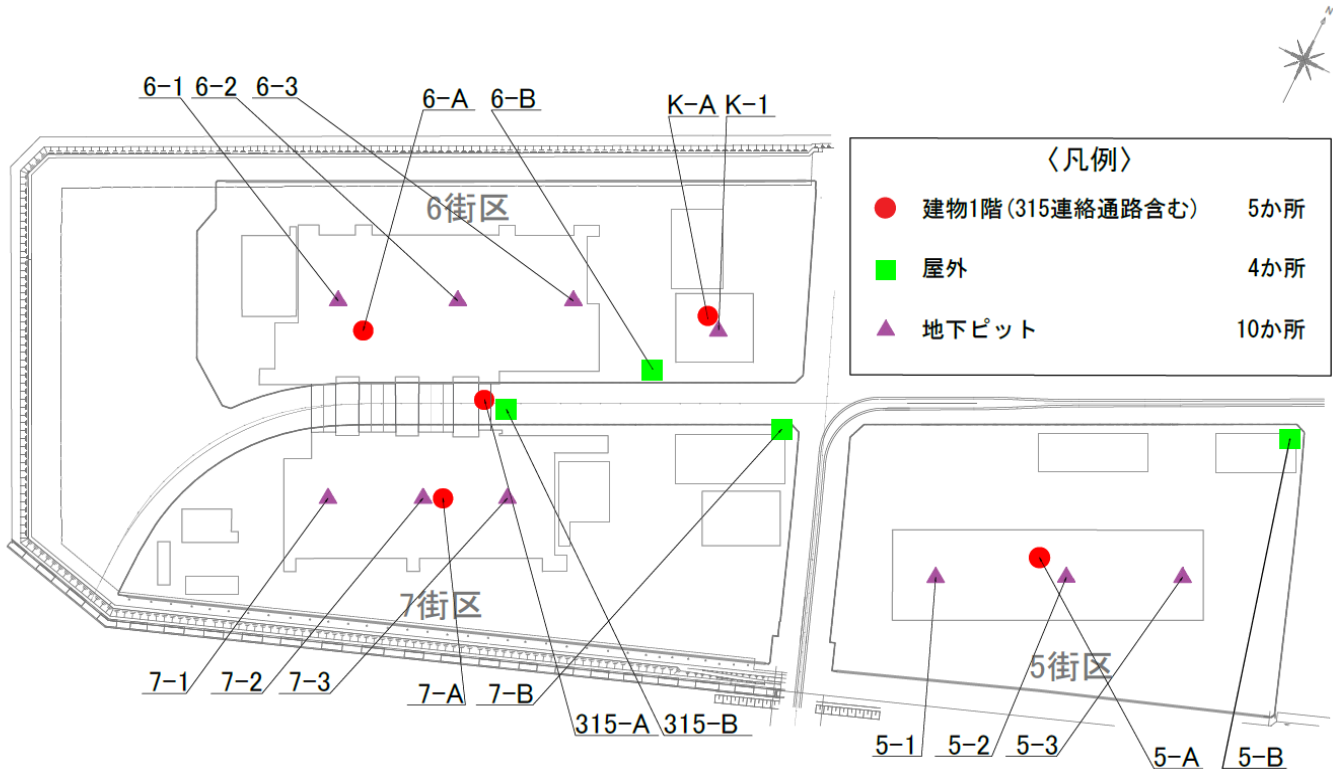

【測定値】

(建物1階及び屋外)

| 測定物質 | 基準値等 | 単位 | 種別 | 5-A 建物1階 | 5-B 屋外 | 6-A 建物1階 | 6-B 屋外 | K-A 建物1階 | 7-A 建物1階 | 7-B 屋外 | 315-A 連絡通路内 | 315-B 屋外 |
|------|---------------|-------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|----------------|-------------|
| ベンゼン | 0.003 (※1) | mg/m ³ | 今回測定値 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0010 |
| | | | 1年平均値 (※4) | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 |
| シアン | 0.003 (※2) | mg/m ³ | 今回測定値 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 水銀 | 0.04 (※3) | μg/m ³ | 今回測定値 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |

(地下ピット)

| 測定物質 | 基準値等 | 単位 | 種別 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | K-1 | 7-1 | 7-2 | 7-3 |
|------|---------------|-------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ベンゼン | 0.003 (※1) | mg/m ³ | 今回測定値 | 不検出 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 |
| | | | 1年平均値 (※4) | 0.0010 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 |
| シアン | 0.003 (※2) | mg/m ³ | 今回測定値 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 水銀 | 0.04 (※3) | μg/m ³ | 今回測定値 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |

※1: ベンゼン等による大気汚染に係る環境基準 (平成9年2月4日 環境庁告示4号) (1年平均値が0.003mg/m³以下であること)

※2: 米国環境保護庁の慢性的な吸引に関する参照濃度(RfC)

※3: 有害大気汚染物質に係る指針値 (平成15年9月30日 環管総発030930004号)

※4: 1年平均値は直近1年間(R.3.11～R.4.10)の測定値により算出。不検出の場合は、定量下限値0.0003mg/m³として1年平均値を算出

※: 不検出は定量下限値(ベンゼン:0.0003mg/m³、シアン:0.002mg/m³、水銀:0.004μg/m³)未滿